


















MURO PIREI 30
MURO PIREI 60
MURO PIREI 90
MURO PIREI 120
MURO PIREI 180
PORTA TAGLIAFUOCO REI 30
PORTA TAGLIAFUOCO REI 60
PORTA TAGLIAFUOCO REI 90
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
PORTA TAGLIAFUOCO REI 180
VIE D'USCITA VERSO IL BASSO
VIE D'USCITA ORIZZONTALI
VIE D'USCITA VERSO L'ALTO
NUMERO MODULI
VIA PEDSOLO
CANNE AERAZIONE
EVAICUATORE DI FUMO
LOCULE ARRETRATO DIRETTAMENTE VERSO L'ESTERNO
TRAMITE INFLESSIBILE MINUTO DI DISPOSITIVO AUTOMATICO DI APERTURA COLLEGATO A RILEVATORE DI FUMI
LOCULE AERATO TRAMITE CANNA DI VENTILAZIONE
LOCULE MINUTO DI SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA

-  ESTINTORE
-  IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA
-  APERTURA AUTOMATICA VENTILAZIONE LUCERNARIO
-  ATTACCO RIELEPOMPA UNIT 70
-  CENTRALE RILEVAZIONE/SPERIMENTAZIONE INCENDI
-  CENTRALE GESTIONE SEGNALI AUDIO CON BASE MICROFONICA
-  RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE A VISTA
-  IMPIANTO AUTOMATICO RILEVAZIONE INCENDI (F = fumo, G = Gas, T = temperatura)
-  PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
-  CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME ANTINCENDIO
-  ALTOPARLANTE 100W RESISTENTE AL FUOCO
-  QUADRO ELETTRICO
-  PLAFONIERA LUMINIZZAZIONE DI EMERGENZA - AUTONOMIA 2 ORE
-  PLAFONIERA LUMINIZZAZIONE CON SCRITTURA S.U. - AUTONOMIA 2 ORE S.A.
-  PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO
-  PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO, COMPENSIVO DI ORGANI DI INTERCEZIONE A COMANDO MANUALE (PER I SEGUENTI IMPIANTI):
 1. Distribuzione gas medicali
 2. Imbario aria
 3. Rate drica antincendio
 4. Rate drica antincendio
 5. Implants di rilevazione e allarme antincendio



TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento
dell'ospedale di Cattinara. Realizzazione
della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo

Progetto Definitivo


Prevenzione Incendi
EX POLIAMBULATORIO
PIANTA LIV. 1, 2, 3

Repertorio/Posizione	GM_2751/01
Data	2014
Verificato da	AC

P2/D1

Scala	Come indicato	
N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	07/07/2014
1	Revisione	11/08/2014
2		
3		


BVN Donovan Hill
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ottaviani Associati
Massimo Cocciolito

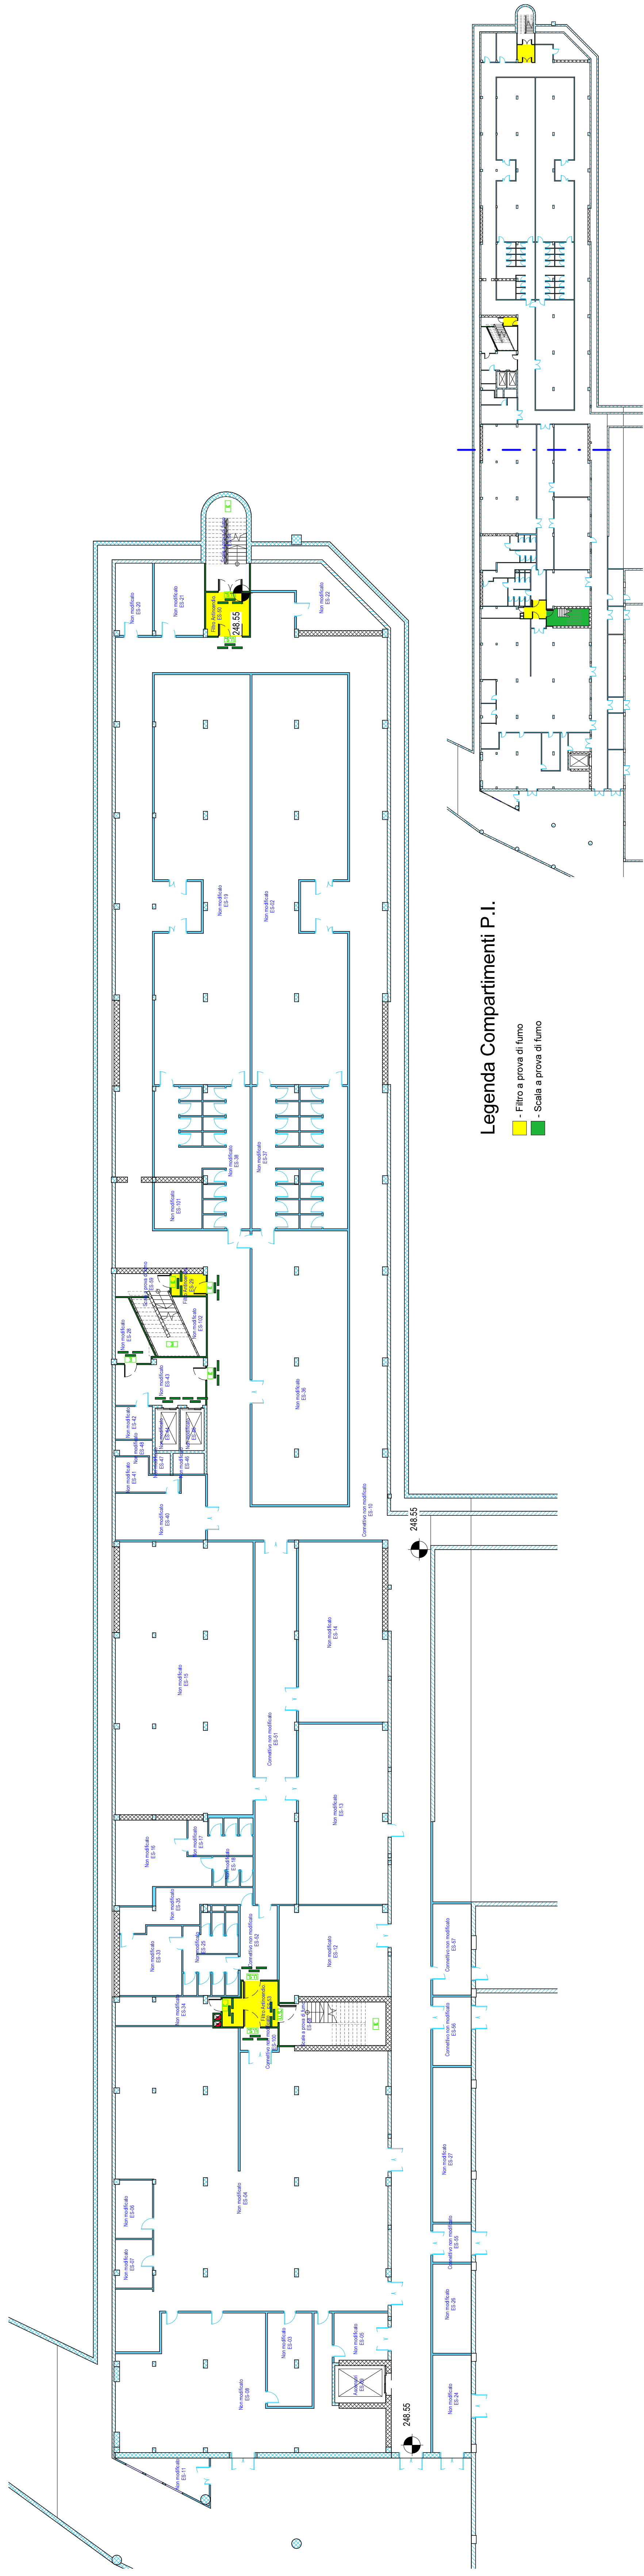

1 Ex Poliambulatorio LIVELLO 1 P.I.
1:200



3 Ex Poliambulatorio LIVELLO 2 P.I.
1:200

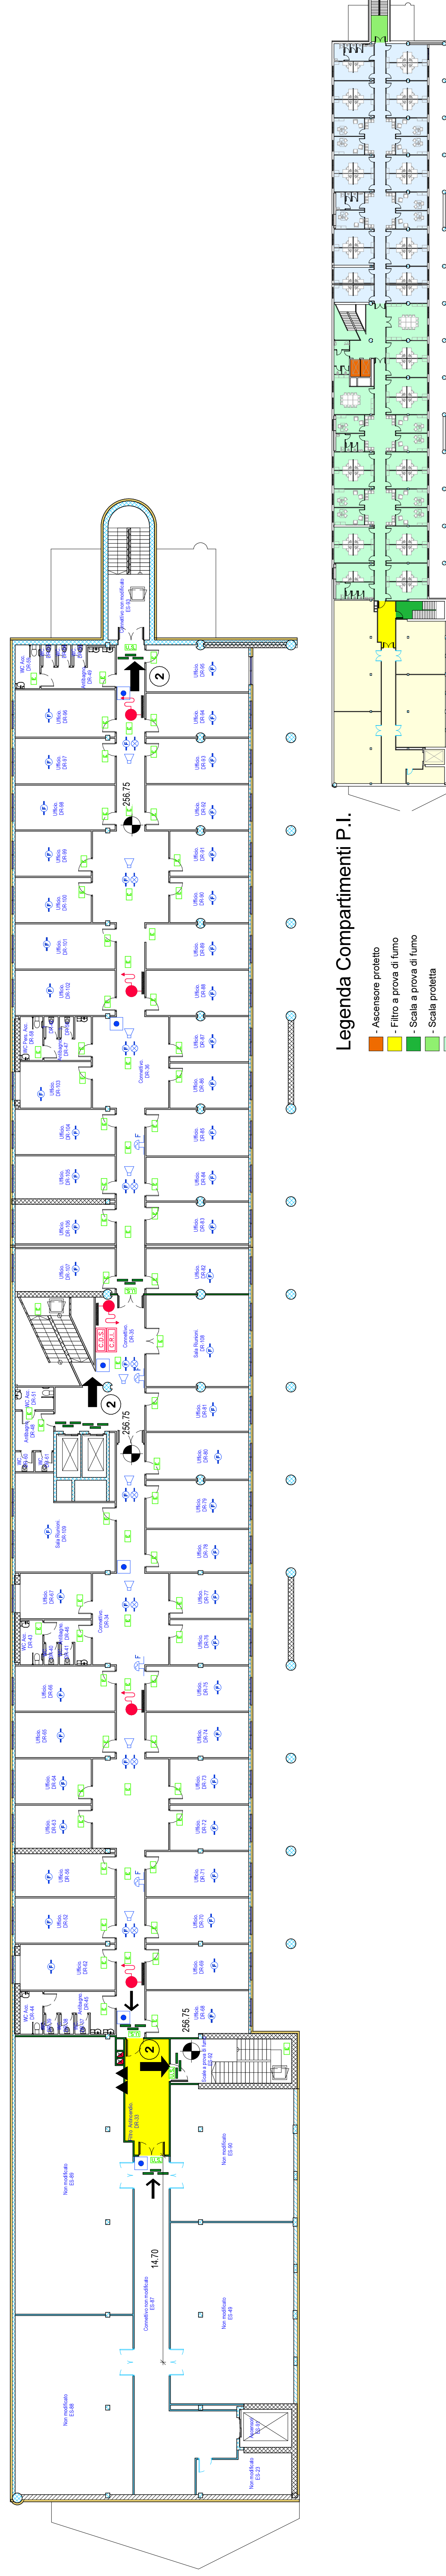

5 Ex Poliambulatorio LIVELLO 3 P.I.
1:200

6 Compartimentazione P.I.
1:500