



4 Padiglione servizi LIVELLO -4 P.I.
1:200

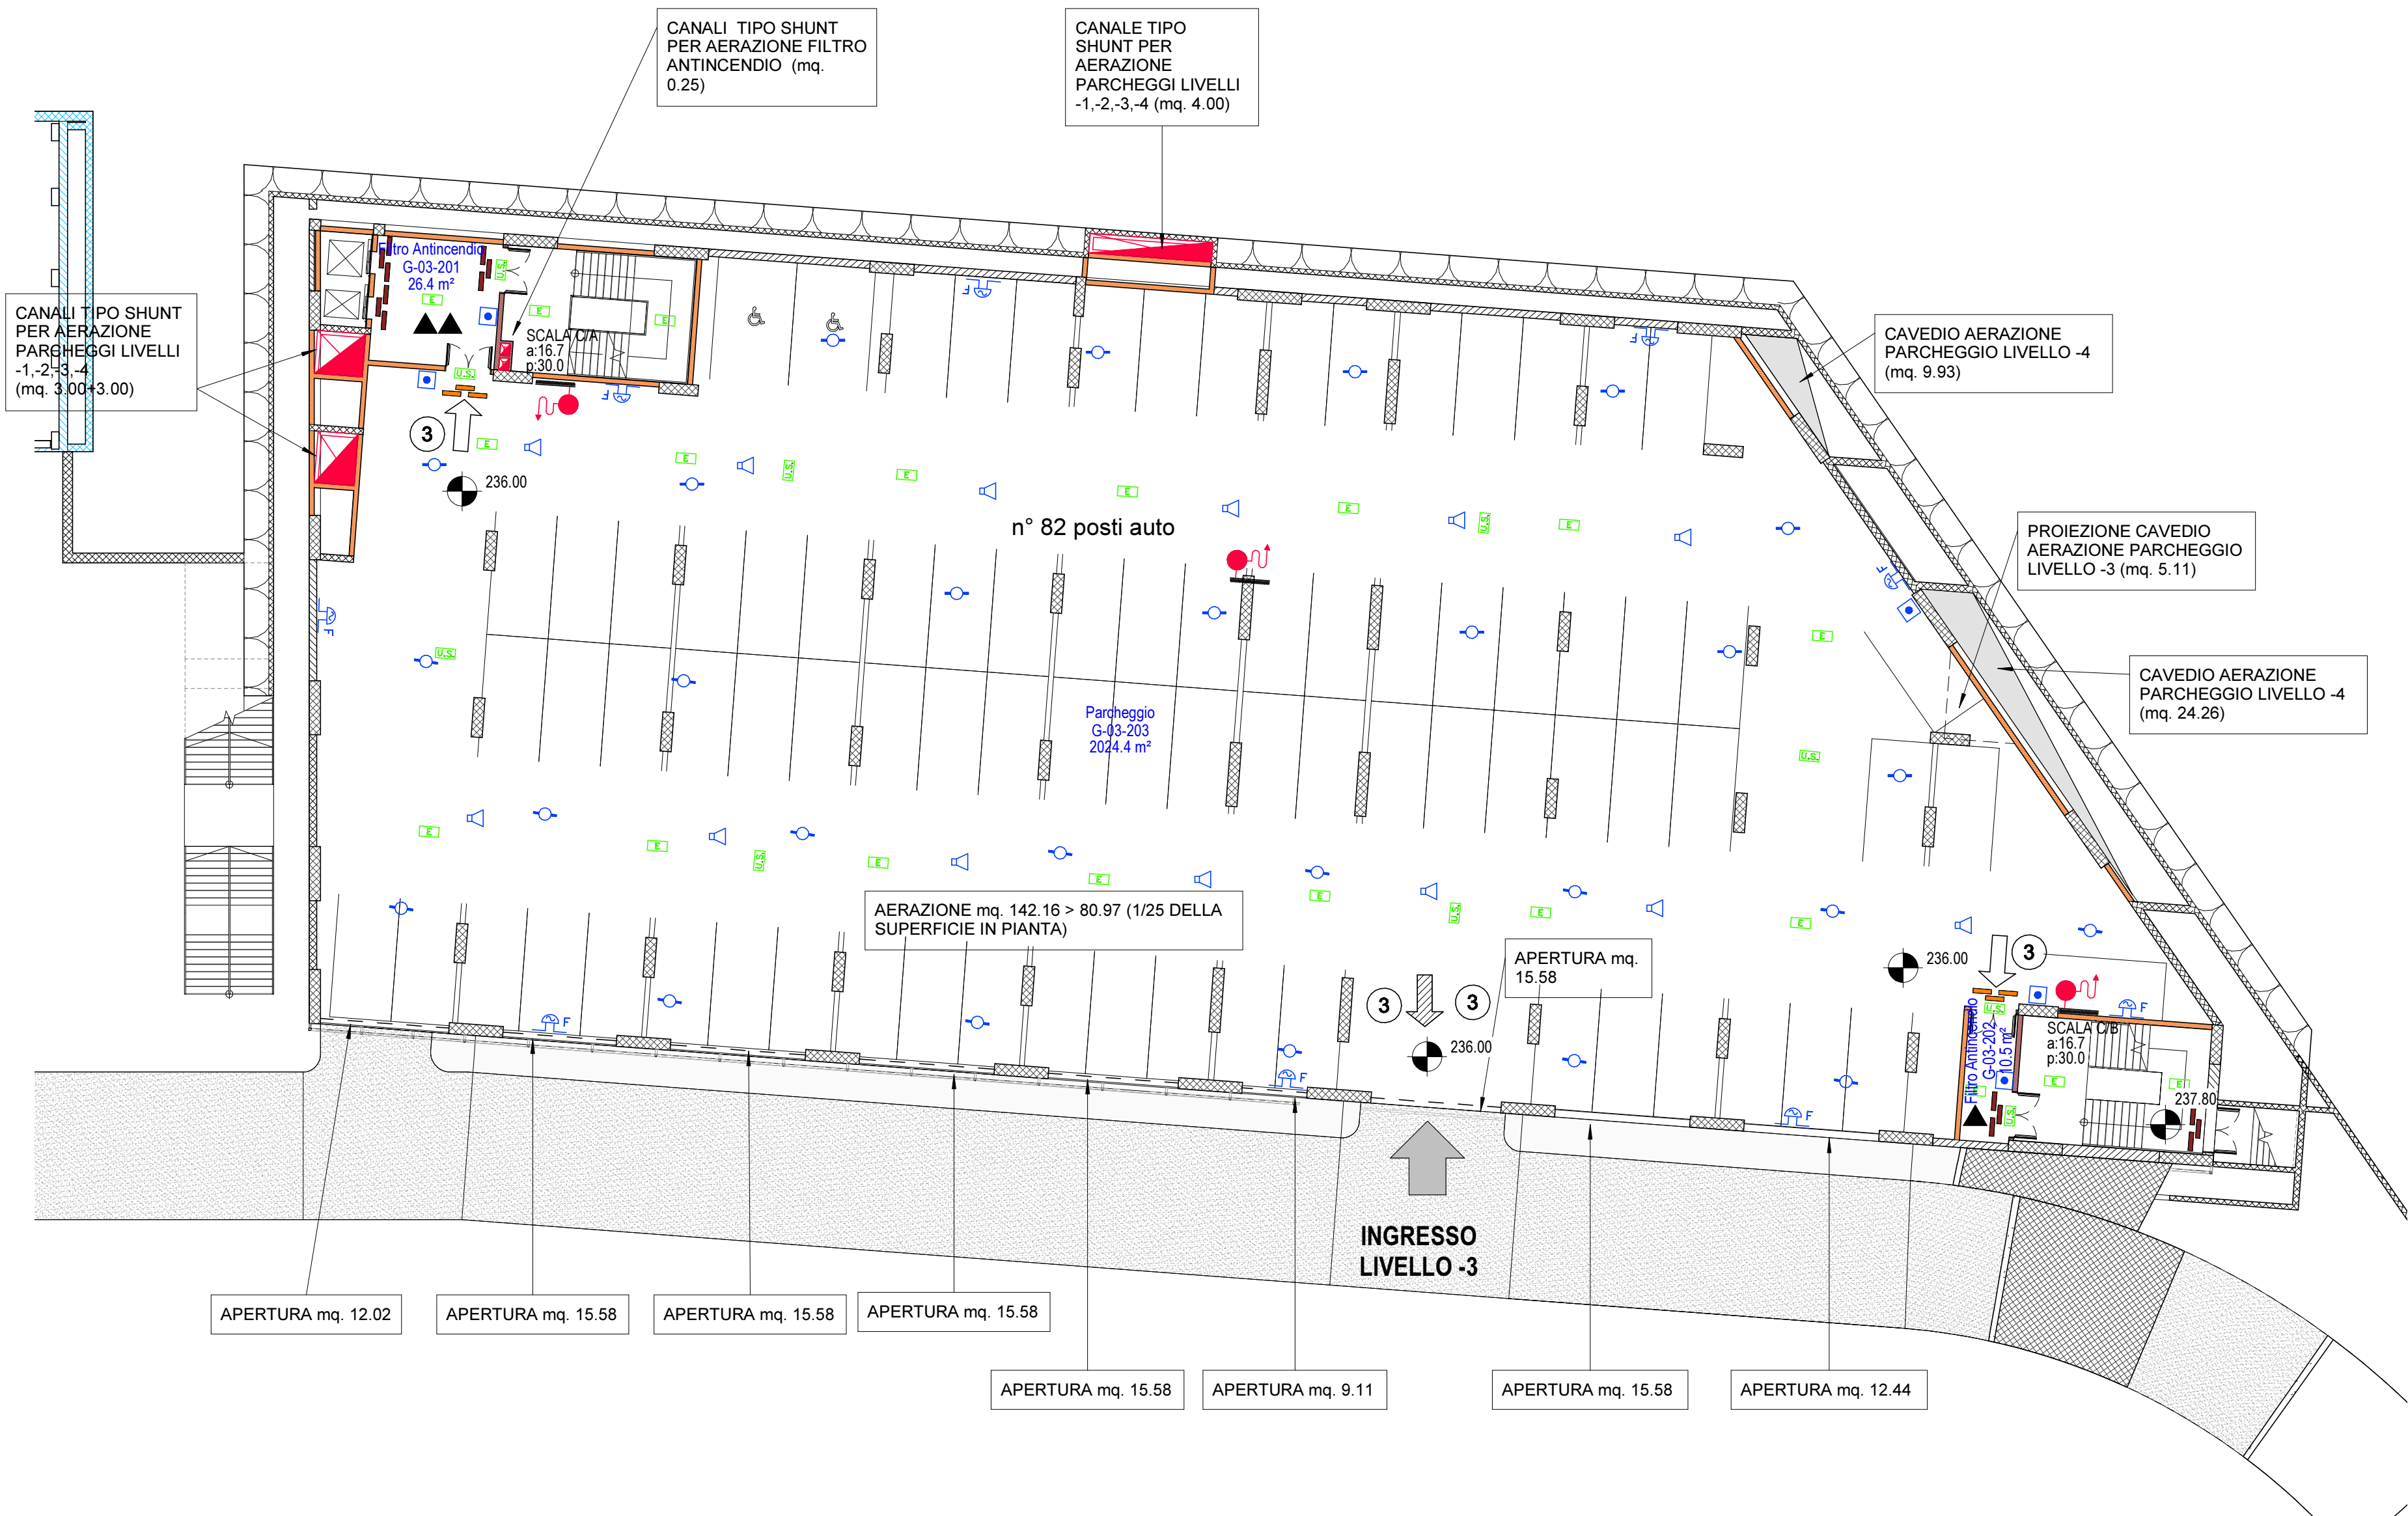

3 Padiglione servizi LIVELLO -3 P.I.
1:200

Legenda Compartimenti

- Ascensore protetto
- Filtro a prova di fumo
- Scala a prova di fumo
- LC-04/01

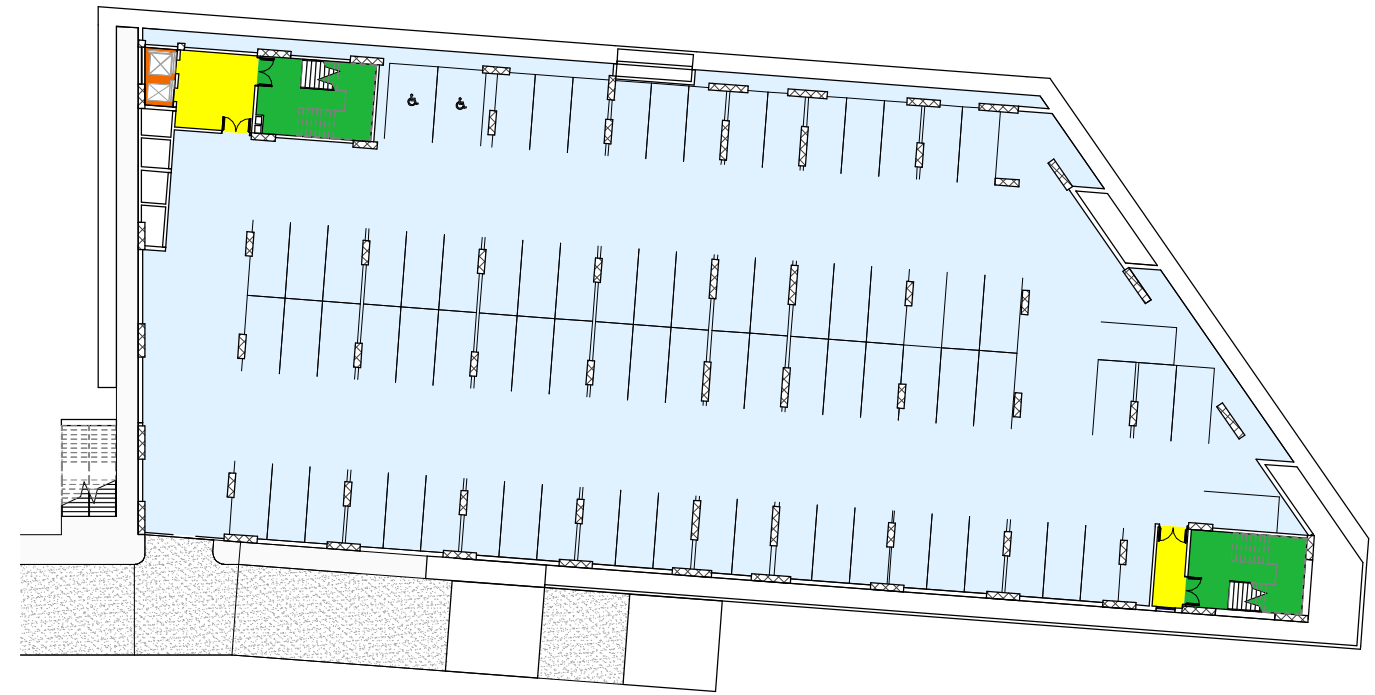

1 Compartimentazioni P.I.
1:500

P-LC-04/4 Parametri compartimenti parcheggio						
Compartimento	Numero	Nome	Area	Areazione minima (1/25)	Resistenza al fuoco	Impianto spegnimento automatico
LC-04/01	G-04-203	Parcheggio	2119 m²	84.77 m²	REI 120	Si

P-LC-04/2 Compartimentazioni antincendio					
Compartimento	Tipo compartimento	Descrizione	Area	Calcolo affollamento	Affollamento
LC-04/01	A	Parcheggio	2119 m²	(2119/100=21)	21
			2119 m²		21

P-LC-04/3 Dimensionamento vie d'esodo					
Livello	Affollamento max	Capacità di deflusso	Moduli necessari	Moduli presenti	
-4 - LIVELLO -4	21	33	0.6	6+7	

Legenda Compartimenti

- Ascensore protetto
- Filtro a prova di fumo
- Scala a prova di fumo
- LC-03/01



2 Compartimentazioni P.I.
1:500

P-LC-03/4 Parametri compartimenti parcheggio						
Compartimento	Numero	Nome	Area	Areazione minima (1/25)	Resistenza al fuoco	Impianto spegnimento automatico
LC-03/01	G-03-203	Parcheggio	2024 m²	80.97 m²	REI 120	Si

P-LC-03/2 Compartimentazioni antincendio					
Compartimento	Tipo compartimento	Descrizione	Area	Calcolo affollamento	Affollamento
LC-03/01	A	Parcheggio	2024 m²	(2024/100=21)	21
			2024 m²		21

P-LC-03/3 Dimensionamento vie d'esodo					
Livello	Affollamento max	Capacità di deflusso	Moduli necessari	Moduli presenti	
-3 - LIVELLO -3	21	33	0.6	6+7	

TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofolo

Progetto Definitivo

Prevenzione Incendi
PAD. SERVIZI LIVELLI
-4, -3

Repertorio/Posizione	GM 2751/01
Data	2014
Verificato da	AC

P2/C1

Scala	Come indicato	
N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	07/07/2014
1	Revisione	11/08/2014
2		
3		

BVN Donovan Hill
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ottaviani Associati
Massimo Cocciolito