





































LEGENDA	
	MURO RIREI 30
	MURO RIREI 60
	MURO RIREI 90
	MURO RIREI 120
	MURO RIREI 180
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 90
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 180
	VIE D'USCITA VERSO IL BASSO
	VIE D'USCITA ORIZZONTALI
	VIE D'USCITA VERSO L'ALTO
	NUMERO MODULI
	VIA D'ESODO
	CANNE AREAZIONE
	EVACUATORE DI FUMO
	LOCALE AREATO DIRETTAMENTE VERSO L'ESTERNO
	DISPOSITIVO AUTOMATICO DI APERTURA COLLEGATO A RILEVATORE DI FUMO
	LOCALE AERATO TRAMITE CANNA DI VENTILAZIONE
	LOCALE MUNITO DI SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA
	ESTINTORE
	IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA
	ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	CENTRALE RILEVAZIONE/REPETIZIONE INCENDI
	MICROFONICA
	RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE A VISTA
	IMPIANTO AUTOMATICO RIVELAZIONE INCENDI (F = fumo, G = Gas, T = temperatura)
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
	CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME ANTINCENDIO
	ALTOPARLANTE 10W RESISTENTE AL FUOCO
	QUADRO ELETTRICO
	PLAFONIERA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - AUTONOMIA 2 ORE
	PLAFONIERA DI EMERGENZA CON SCRITTA U.S.
	AUTONOMIA 2 ORE S.A.
	PANNELLO DI SEGNALAZIONE DI STATO, COMPRESIVO DI ORGANI DI INTERCETTAZIONE A COMANDO MANUALE, PER I SEGUENTI IMPIANTI: 1. Impianto elettrico 2. Impianto gas 3. Impianto aria condizionata 4. Rete idrica antincendio 5. Impianto di rilevazione e allarme antincendio

TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

Progetto Definitivo

Prevenzione Incendi
CATTINARA PIANTA
LIVELLO 7 (piano tipo)

Repertorio/Fasione	GM_2751/01
Data	2014
Verificato da	AC

P2/A7


Scala			Come indicato
N.	Descrizione	Data	
0	Prima emissione	07/07/2014	
1	Revisione	11/08/2014	
2			
3			

BVN Donovan Hill
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ottaviani Associati
Massimo Cocciloto

Legenda Compartimenti P.I.

- Ascensore protetto
- Filtro a prova di fumo
- Mentaligine antincendio
- Scala a prova di fumo
- L407/01
- L407/02
- L407/03
- L407/04
- L407/05

- Via di uscita su luogo sicuro
- Esodo orizzontale progressivo

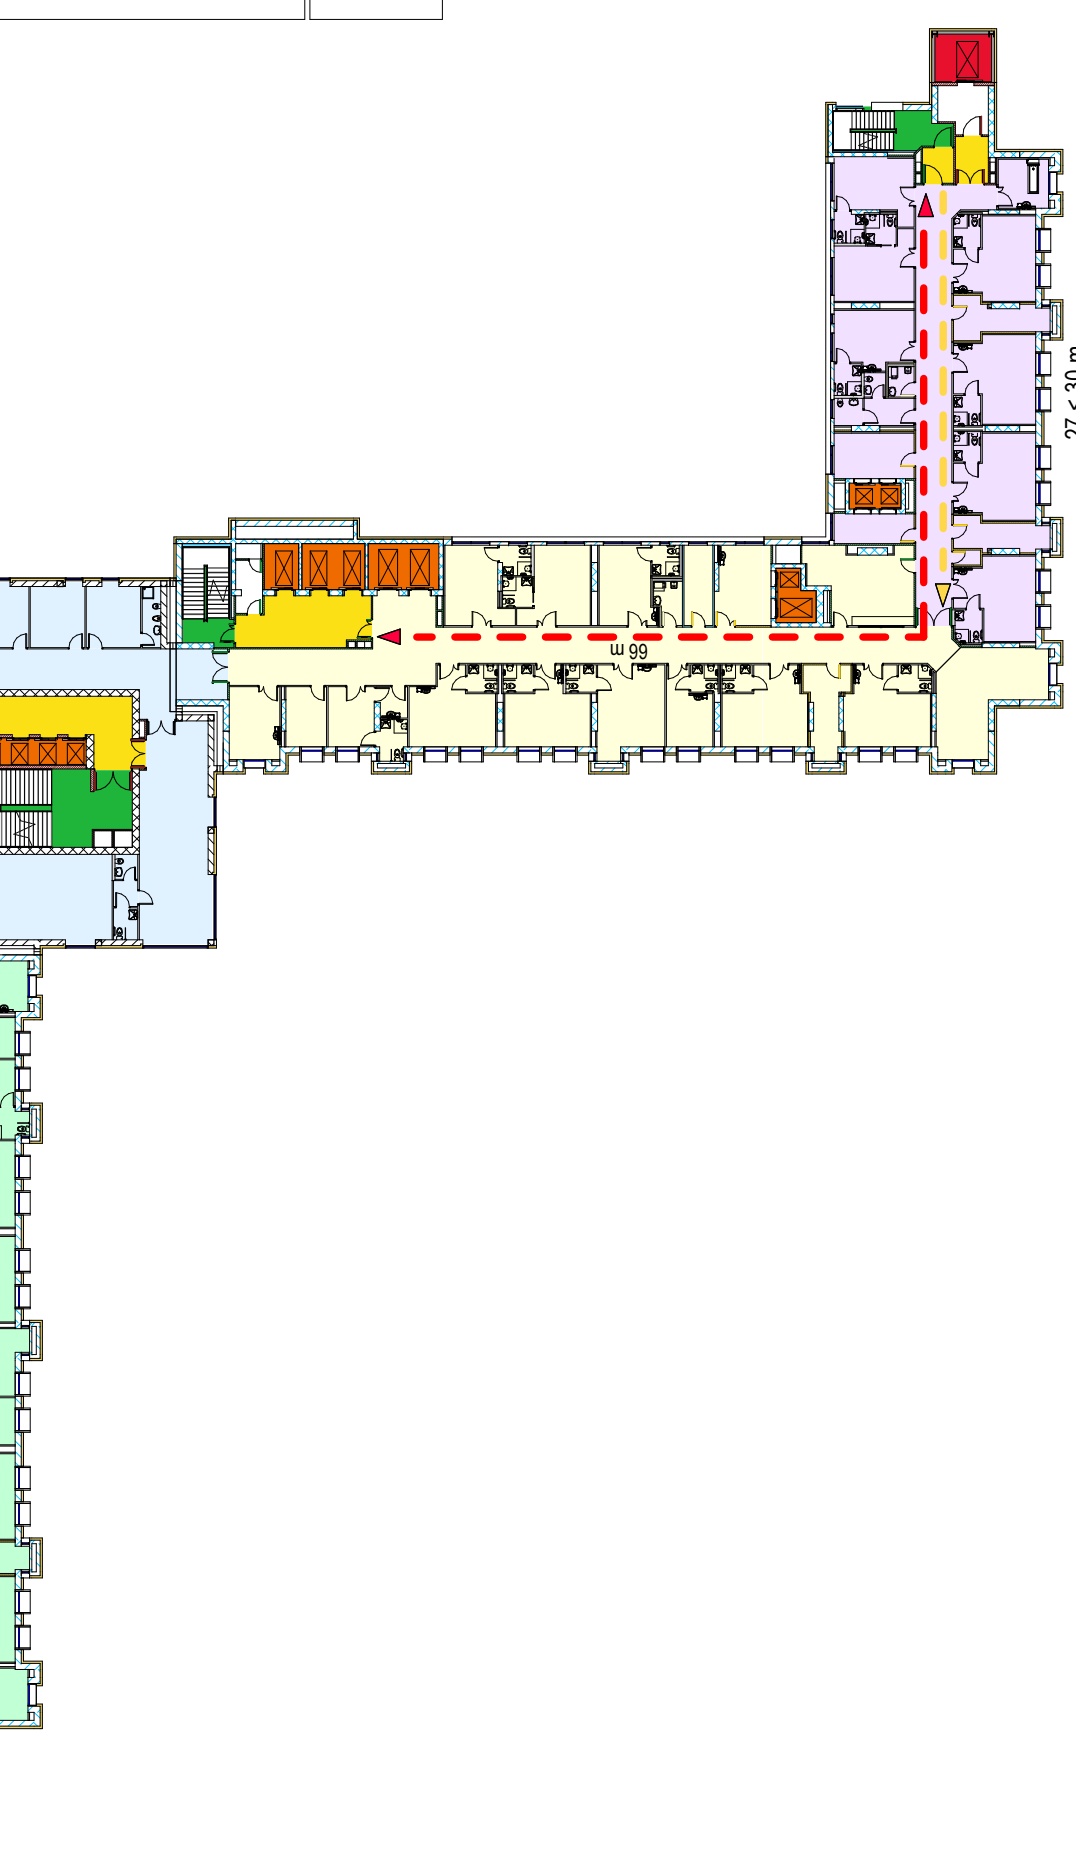


Schema compartimentazioni P.I.

1:500

PLA07/1 Parametri tecnici aree a rischio specifico

Compartiment o	Numero	Nome	Area	Superficie arazione	Minimo (118P3 vol/h)	Resistenza al fuoco	Carico Inc. Max Kg/mq	Impianto spagnum automatico
LA07/01	D07-07	Deposito Attrezzature	13 m²	1,35 m²	0,33 m²	60	30	
LA07/01	D07-12	Deposito Pulito	12 m²	1,35 m²	0,35 m²	60	30	
LA07/01	D07-46	Deposito Farmaci	11 m²	1,60 m²	0,25 m²	60	30	
LA07/02	D07-18	Deposito	14 m²	1,35 m²	0,35 m²	60	30	
LA07/02	D07-44	Deposito Sporc Attrezzature	19 m²	1,35 m²	0,50 m²	60	30	
LA07/04	D07-116	Deposito	14 m²	1,35 m²	0,35 m²	60	30	
LA07/04	D07-142	Deposito Sporc Attrezzature	19 m²	1,60 m²	0,48 m²	60	30	
LA07/05	D07-105	Deposito	13 m²	1,35 m²	0,35 m²	60	30	
LA07/05	D07-110	Deposito Pulito	12 m²	1,35 m²	0,35 m²	60	30	
LA07/05	D07-144	Deposito Farmaci	11 m²	1,60 m²	0,25 m²	60	30	

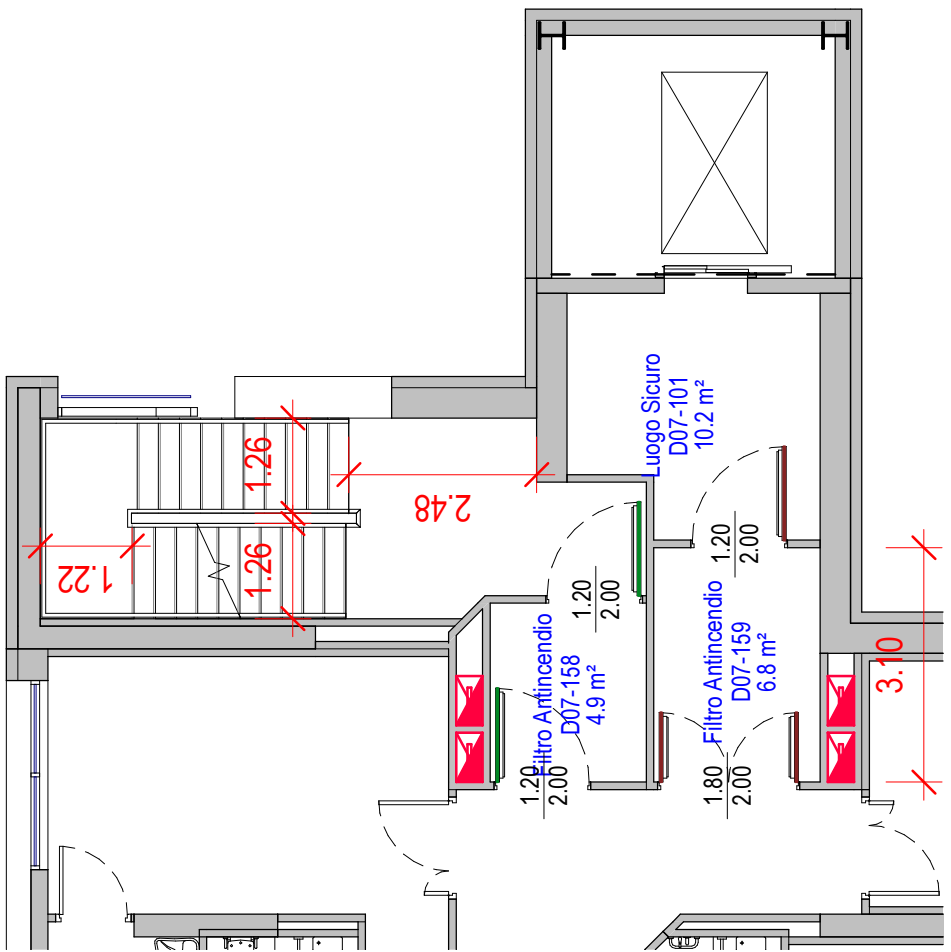

Particolare scala antincendio

1:100

