


LEGENDA	
	MURO RIREI 30
	MURO RIREI 60
	MURO RIREI 90
	MURO RIREI 120
	MURO RIREI 180
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 90
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 180
	VIE D'USCITA VERSO IL BASSO
	VIE D'USCITA ORIZZONTALI
	VIE D'USCITA VERSO L'ALTO
	NUMERO MODULI
	VIA D'ESODO
	CANNE AREAZIONE
	EVACUATORE DI FUMO
	LOCALE AREATO DIRETTAMENTE VERSO L'ESTERNO TRAMITE INFISSO MUNITO DI DISPOSITIVO AUTOMATICO DI APERTURA COLLEGATO A RILEVATORE DI FUMO
	LOCALE AERATO TRAMITE CANNA DI VENTILAZIONE
	LOCALE MUNITO DI SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA
	ESTINTORE
	IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA
	ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	CENTRALE RILEVAZIONE/PERPETUAZIONE INCENDI
	CENTRALE GESTIONE SEGNALI AUDIO CON BASE MICROFONICA
	RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE A VISTA
	IMPIANTO AUTOMATICO RIVELAZIONE INCENDI (F = fumo, G = Gas, T = temperatura)
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
	CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME ANTINCENDIO
	ALTOPARLANTE 10W RESISTENTE AL FUOCO
	QUADRO ELETTRICO
	PLAFONIERA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - AUTONOMIA 2 ORE
	PLAFONIERA DI EMERGENZA CON SCRITTA U.S. - AUTONOMIA 2 ORE S.A.
	PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO, PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO, COMPRESIVO DI ORGANI DI INTERCETTAZIONE A COMANDO MANUALE, PER I SEGUENTI IMPIANTI:
	1. Impianto elettrico
	2. Impianto gas
	3. Impianto aria
	4. Rete idrica antincendio
	5. Impianto di rilevazione e allarme antincendio

TRIESTE		
Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo		
Progetto Definitivo		
Prevenzione Incendi		
CATTINARA PIANTA LIVELLO 4		
Repertorio/Paginazione	GM_2751/01	
Data	2014	
Verificato da	AC	
P2/A4		
Come indicato		
Scala		
N	Descrizione	Data
0	Prima emissione	07/07/2014
1	Revisione	11/09/2014
2		
3		

Legenda Compartimenti P.I.


- Ascensore protetto
- Finito a prova di fumo
- Montesegregia antincendio
- Scala a prova di fumo
- LA0401

P-LA04/2 Compartimentazioni antincendio					
Compartime nto	Tipo compar timento	Descrizione	Area	Calcolo affollamento	Capacità di deflusso
LA0401	C	Urologia - ORL	596 m²	[(18.20+13.59+13.70)×(4.4+18)]/(550x 73 0.1+55)	33
			596 m²		73
P-LA04/3 Dimensionamento vie d'escodo verso luogo sicuro all'esterno					
Livello	Affollamento max	Capacità di deflusso	Moduli necessari	Moduli presenti	
4 - LIVELLO 4	73	33	2.2	4	

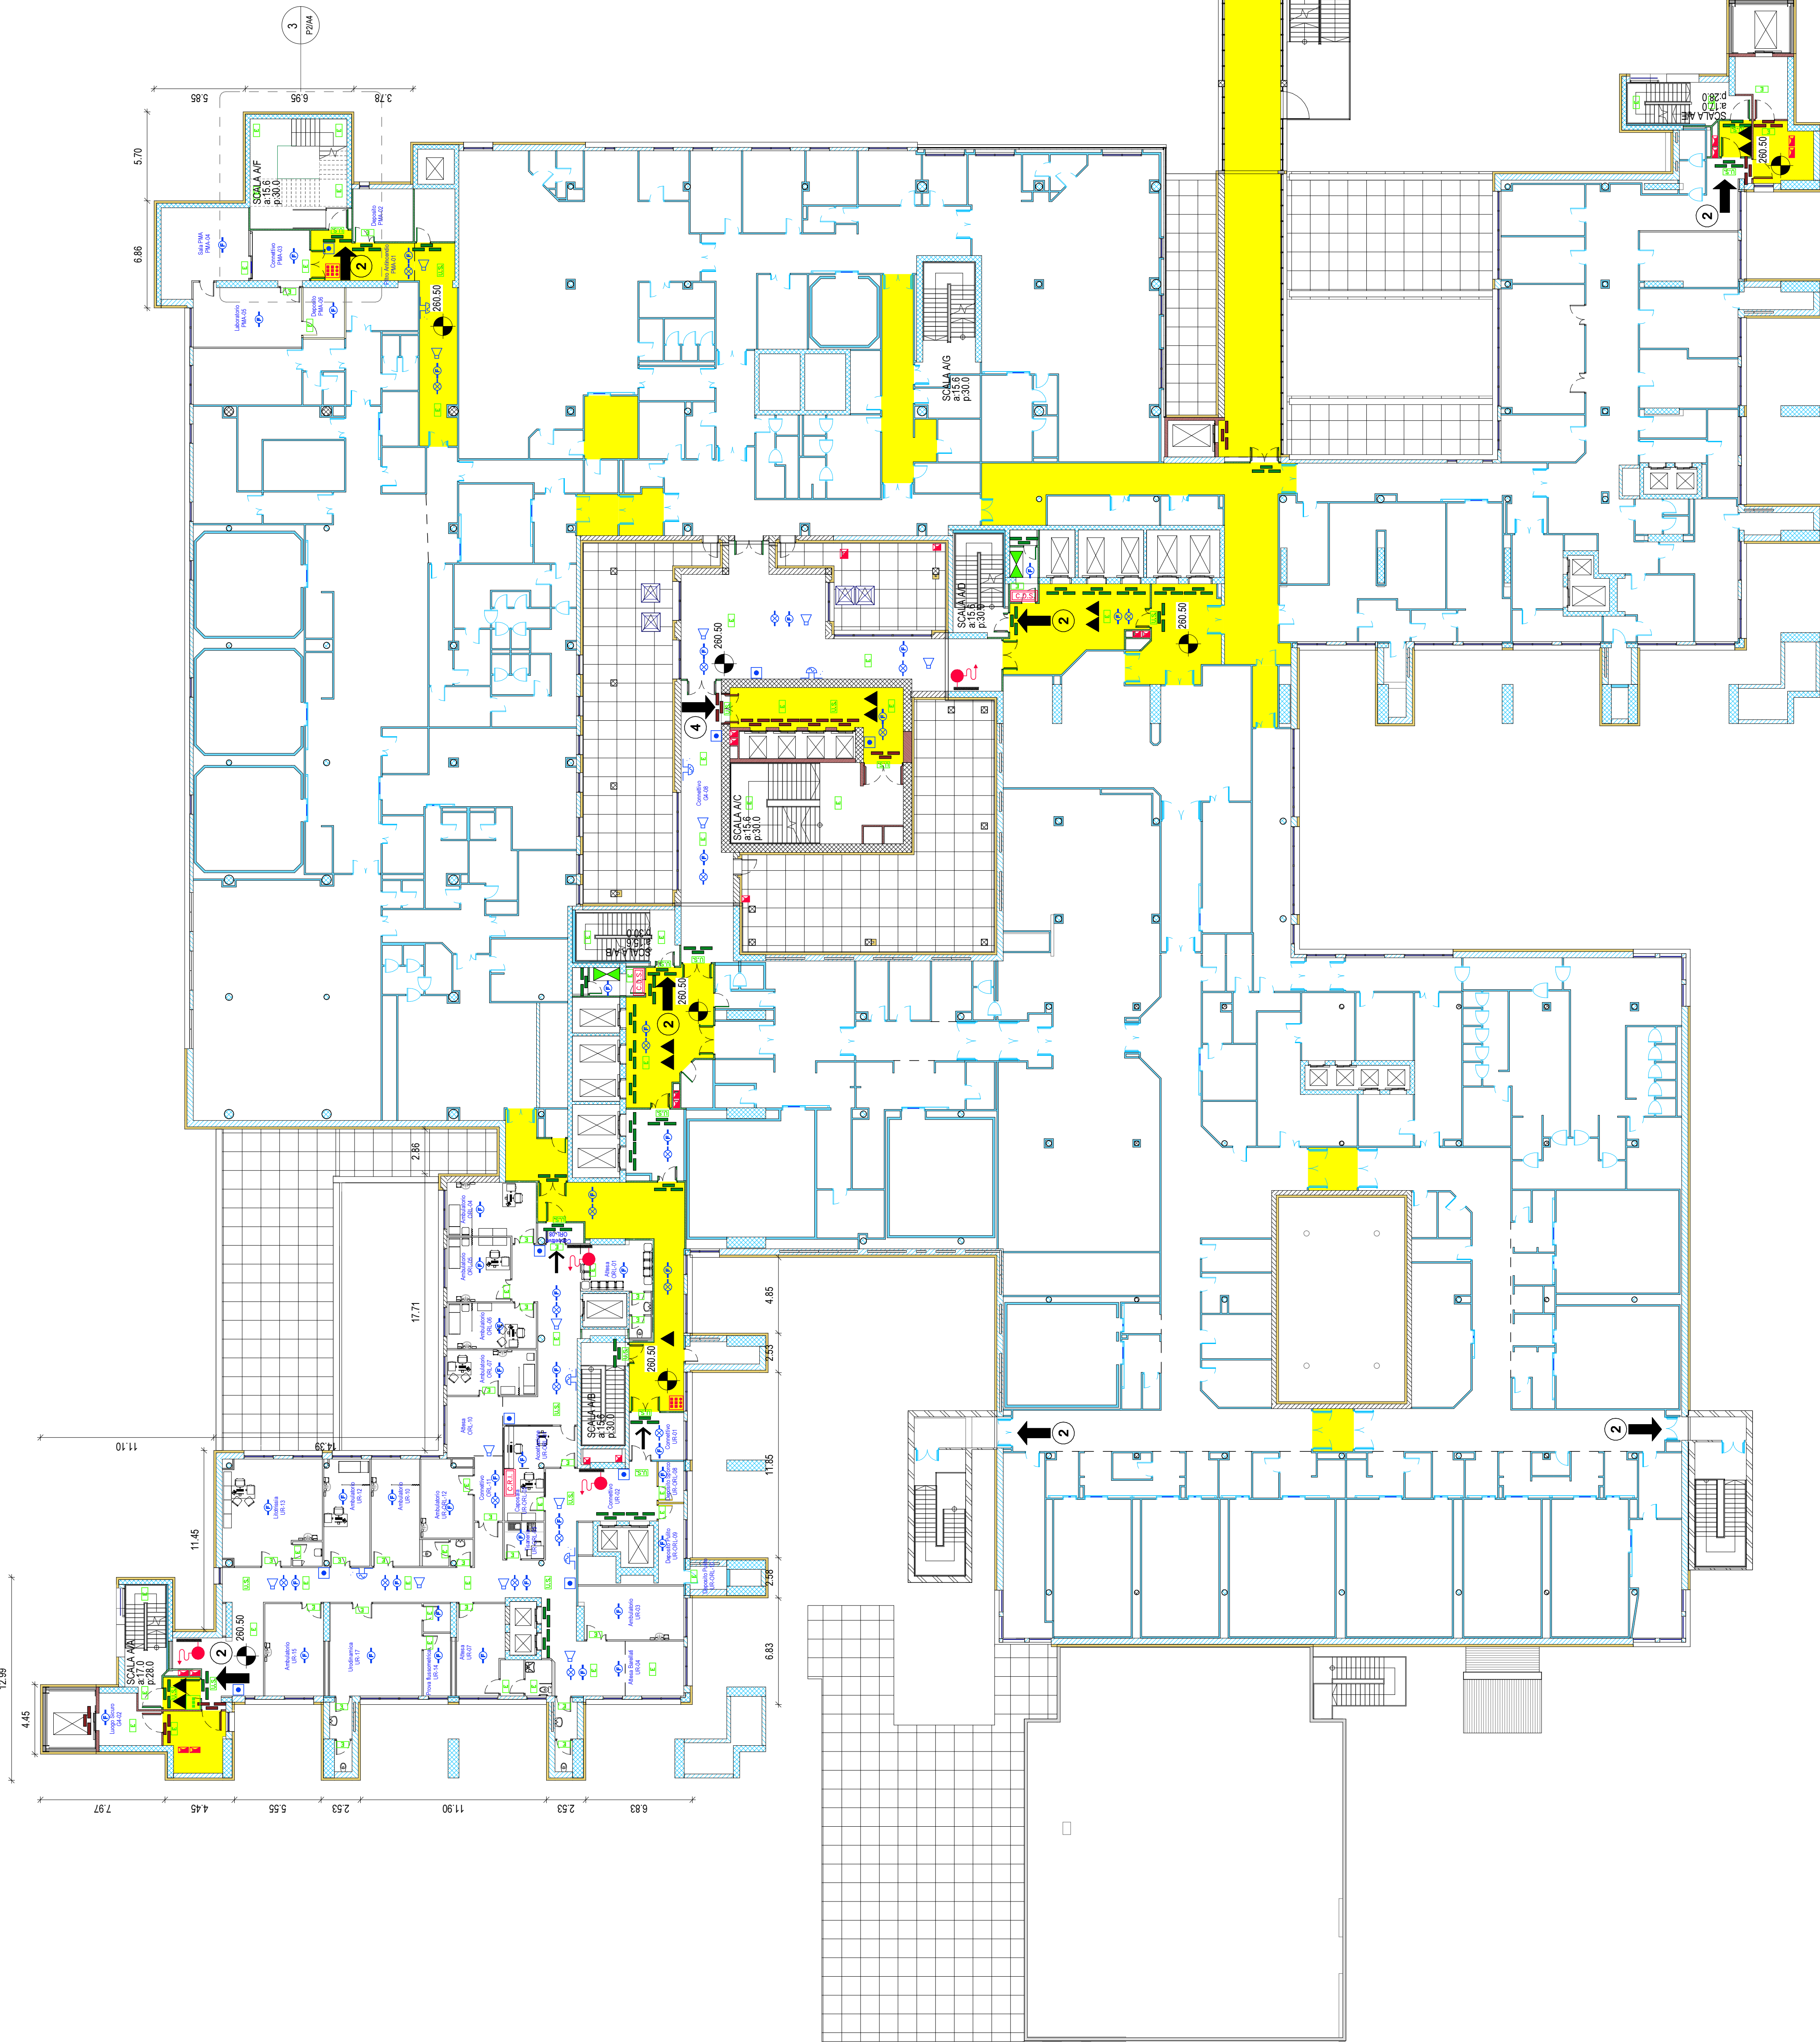

1 Schema compartimentazioni P.I.
1:500

P-LA04/1 Parametri tecnici area a rischio specifico						
Compartiment o	Numero	Nome	Area	Superficie areazione	Minimo (1/160+3 vol/h)	Minimo (140)
LA0401	UR-ORL-08	Deposito Sporc	4 m²			
LA0401	UR-ORL-09	Deposito Pulito	8 m²			
LA0401	UR-ORL-10	Deposito Pulito	4 m²			
					30	30
					30	30
					30	30

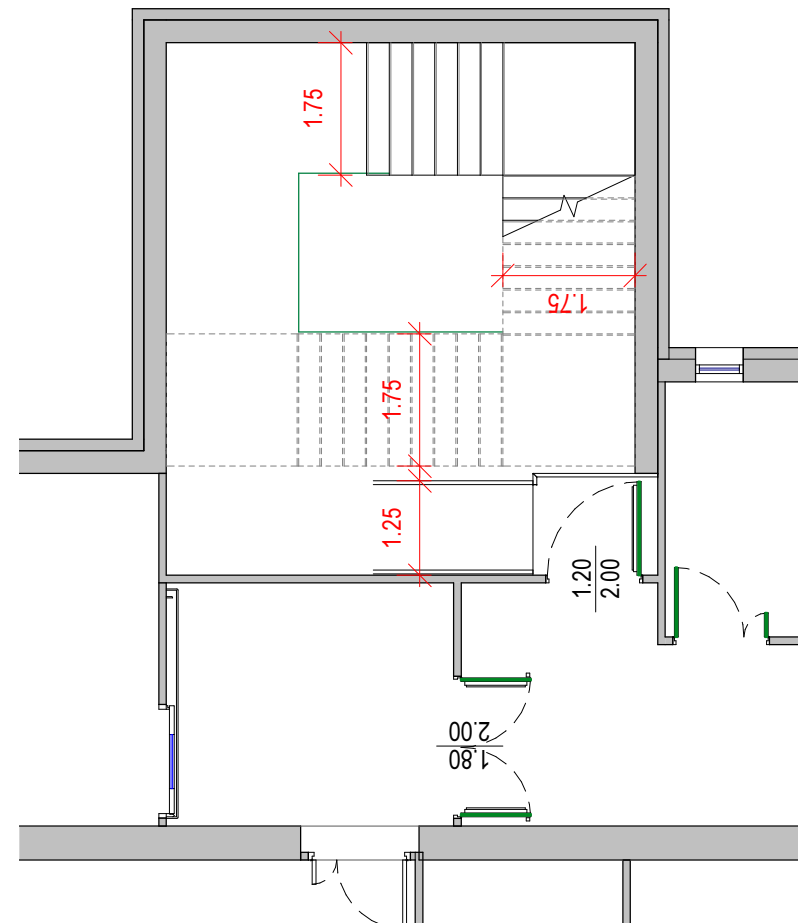

3 Particolare scala antincendio
1:100