













LEGENDA


LEGENDA


 MURO R/REI 30
 MURO R/REI 60
 MURO R/REI 90
 MURO R/REI 120
 MURO R/REI 180

 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30
 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60
 PORTA TAGLIAFUOCO REI 90
 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
 PORTA TAGLIAFUOCO REI 150
 PORTA TAGLIAFUOCO REI 180
 **VE D'USCITA VERSO IL BASSO**


 VIE D'USCITA ORIZZONTALI

 VIE D'USCITA VERSO L'ALTO

 NUMERO MODULI

 VIA D'ESODO

 CANNE AREAZIONE



 EVACUATORE DI FUMO





 LOCALE AREATO DIRETTAMENTE VERSO L'ESTERNO TRAMITE INFISSO MUNTO DI DISPOSITIVO AUTOMATICO DI APERTURA

▲▲ COLLEGATO A RILEVATORE DI FUMO
LOCALE AERATO TRAMITE CANNA DI
VENTILAZIONE

▲▲▲ LOCALE MUNITO DI SISTEMA DI
PRESSURIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI
EMERGENZA

E ESTINTORE
IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E
LANCIA
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
CENTRALE RILEVAZIONE/RIPETIZIONE INCENDI
E 2024

-  CENTRALE GESTIONE SEGNALI AUDIO CON BASE MICROFONICA
- RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE A VISTA
-  IMPIANTO AUTOMATICO RIVELAZIONE INCENDI (F = fumo, G = Gas, T = temperatura)

-  **PULSANTE DI ALLARME INCENDIO**
-  **CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME ANTINCENDIO**
-  **ALTOPARLANTE 10W RESISTENTE AL FUOCO**
-  **QUADRO ELETTRICO**

PLAFONIERA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA -
AUTONOMIA 2 ORE


PLAFONIERA DI EMERGENZA CON SCRITTA U.S. -
AUTONOMIA 2 ORE S.A.

PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO

**PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO,
COMPRESIVO DI ORGANI DI INTERCESSIONE A
COMANDO MANUALE, PER I SEGUENTI IMPIANTI:**

1. Impianto elettrico
2. Distribuzione gas medicali
3. Impianto aria
4. Rete idrica antincendio

5. impianto di rilevazione e allarme antincendio



TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento
dell'ospedale di Cattinara. Realizzazione
della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo

Progetto Definitivo

Prevenzione Incendi
CATTINARA PIANTA
LIVELLO 15

Repertorio/Posizione	GM_2751/01
Data	2014
Verificato da	AC

P2/A10



Scala	Come indicato	
N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	07/07/2014
1	Revisione	11/08/2014
2		
3		

BVN Donovan Hill
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ottaviani Associati
Massimo Coccioletto

Legenda Compartimenti P.I.

- Ascensore protetto
- Filtro a prova di fumo
- Montategliche antincendio
- Scala a prova di fumo


LA15/01
LA15/02
LA15/03
LA15/04
LA15/05

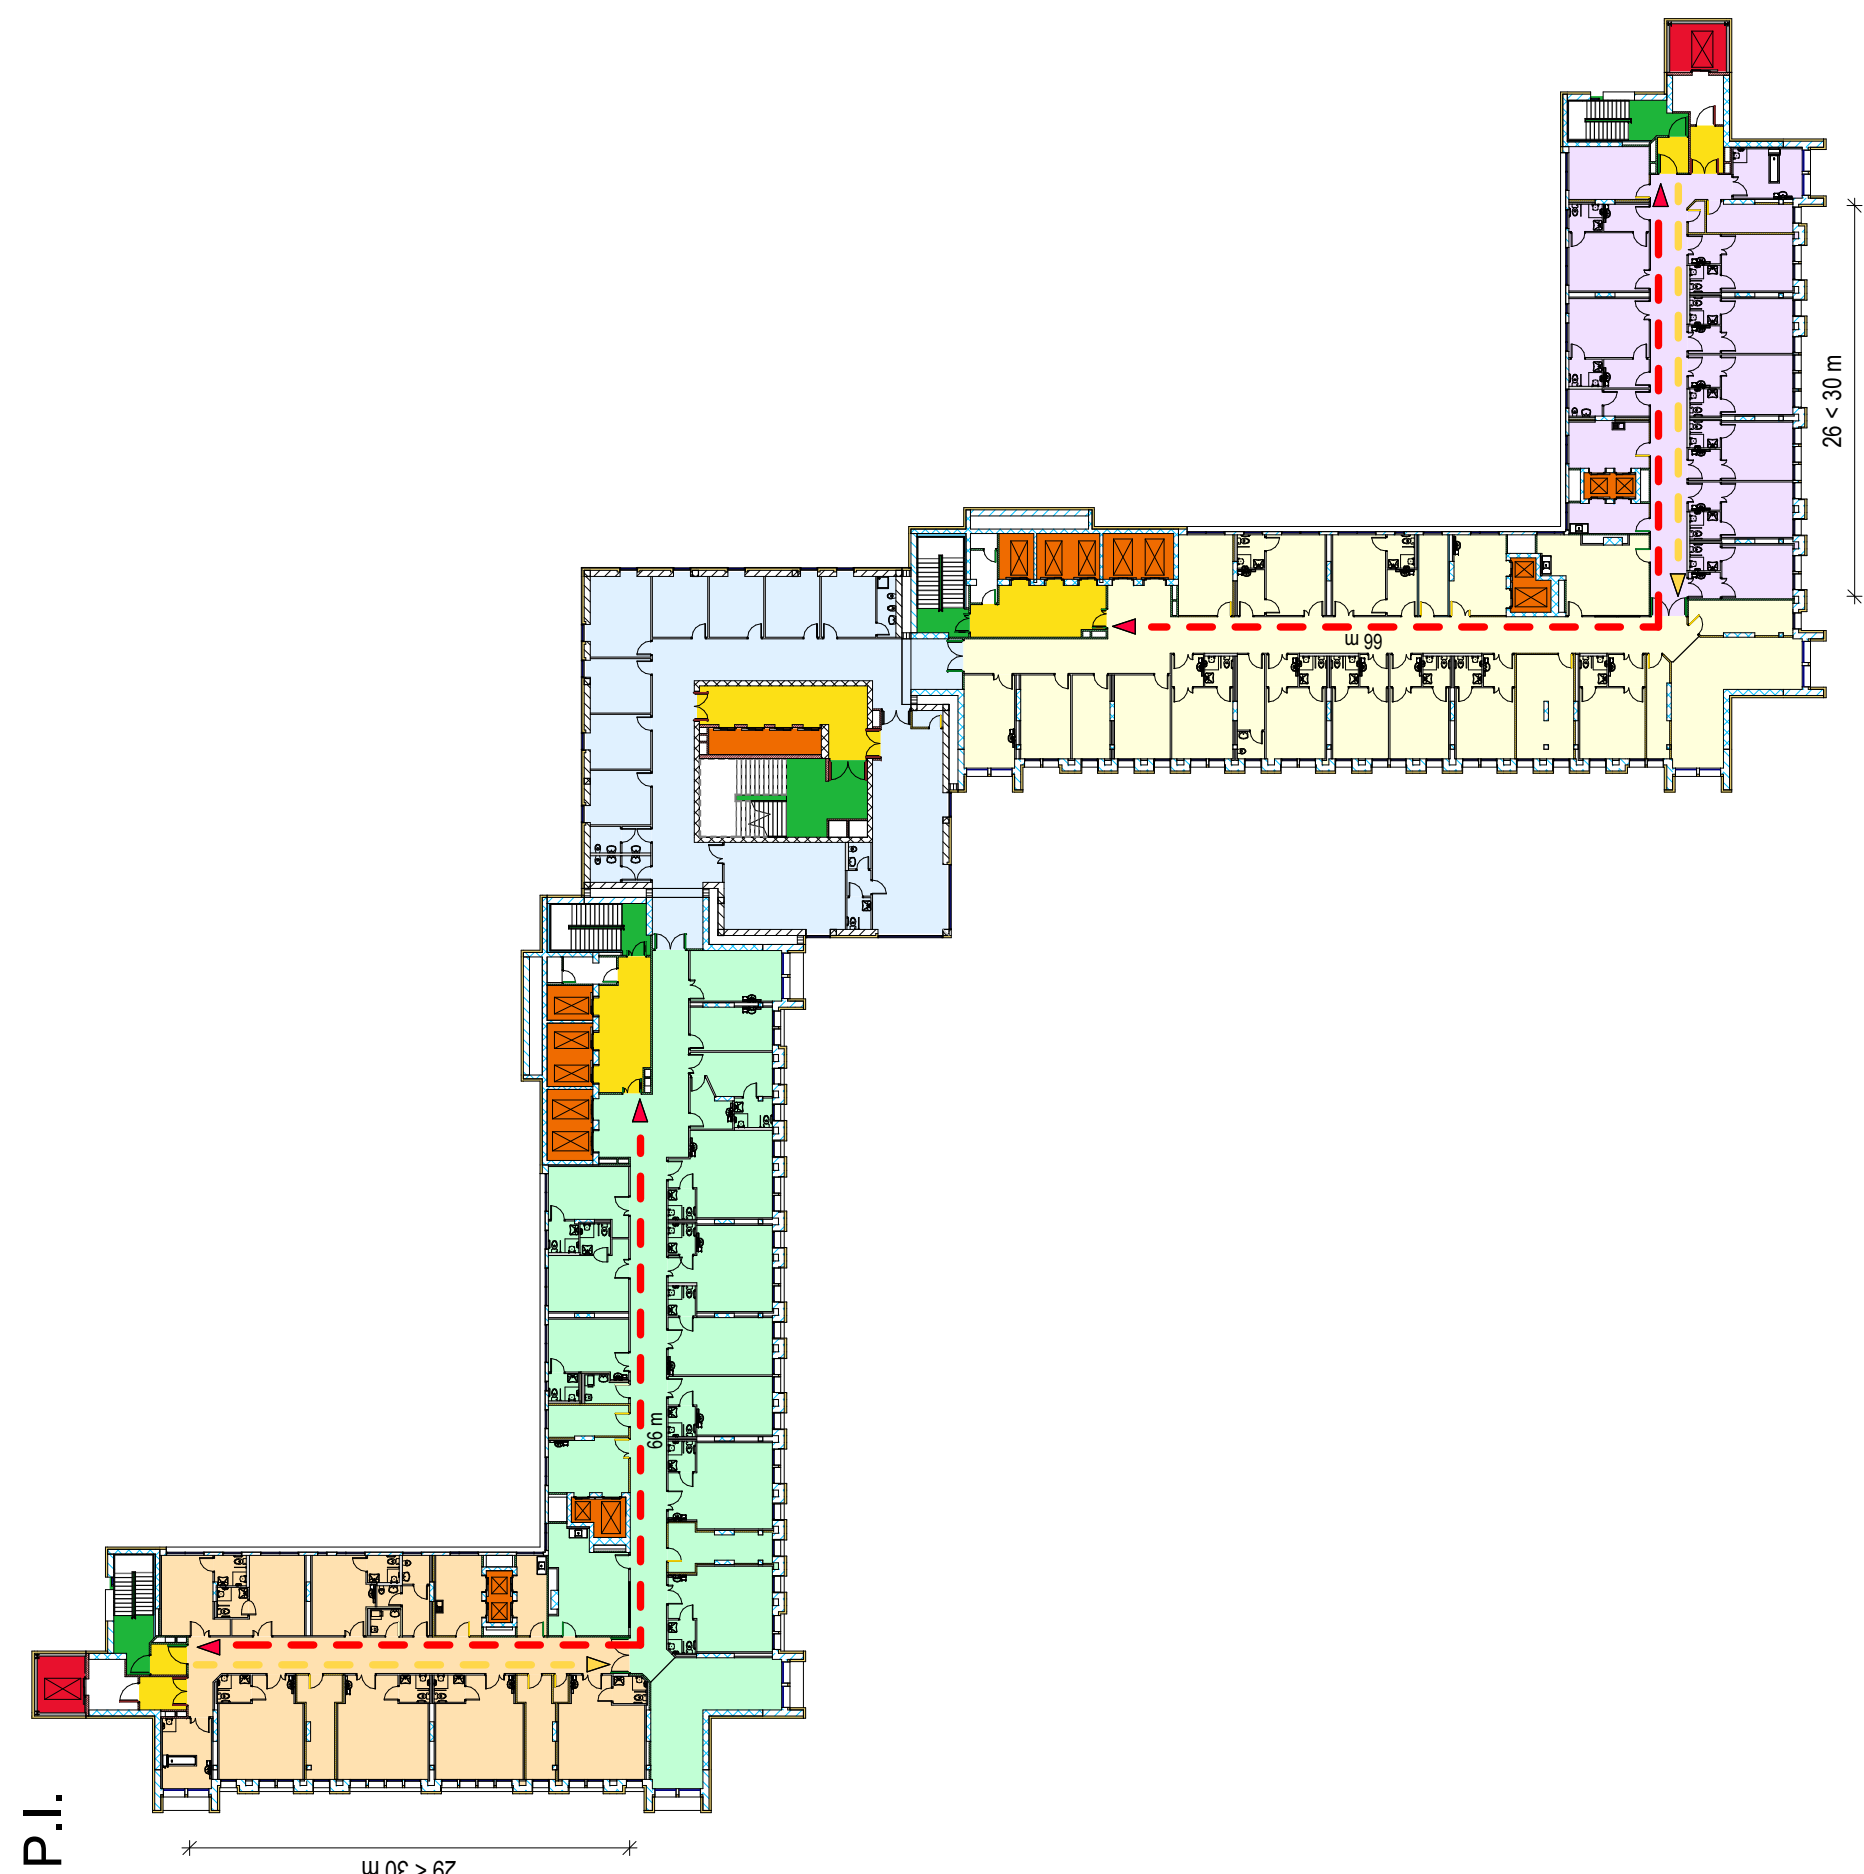


Schema compartimentazioni P.I.

AS/A1
7:500

P-LA151 Parametri tecnici area a rischio specifico									
Compartiment o	Numero	Nome	Area	Superficie areazione	Minimo (1/40)	Minimo (1/160x3 volth)	Resistenza al fuoco	Carico Inc. Max Kg/m2	Impianto spargimento automatico
LA1501	D15-07	Deposito	15 m²	1,42 m²	0,35 m²		60	30	
	D15-17	Altrezzature	14 m²	1,42 m²	0,40 m²		60	30	
	D15-12	Deposito Pulito	11 m²	1,42 m²	0,28 m²		60	30	
	D15-06	Deposito Farmaci	15 m²	1,56 m²	0,28 m²		60	30	
LA1502	D15-18	Deposito	16 m²	1,42 m²	0,40 m²		60	30	
		Altrezzature							
LA1502	D15-04	Deposito Sporc	19 m²	2,38 m²	0,50 m²		60	30	
	D15-12	Deposito	15 m²	1,42 m²	0,38 m²		60	30	
LA1504	D15-126	Deposito	10 m²	1,42 m²	0,25 m²		60	30	
	D15-130	Deposito	26 m²	2,84 m²	0,65 m²		60	30	
LA1504		Altrezzature							
	D15-154	Altrezzature	19 m²	3,13 m²	0,45 m²		60	30	
LA1504	D15-102	Deposito Sporc	20 m²	2,38 m²	0,50 m²		60	30	
	D15-105	Deposito	11 m²	1,42 m²	0,35 m²		60	30	
LA1505	D15-164	Deposito Farmaci	11 m²	1,42 m²	0,35 m²		60	30	
	D15-174	Deposito	19 m²	2,38 m²	0,45 m²		60	30	
LA1505									

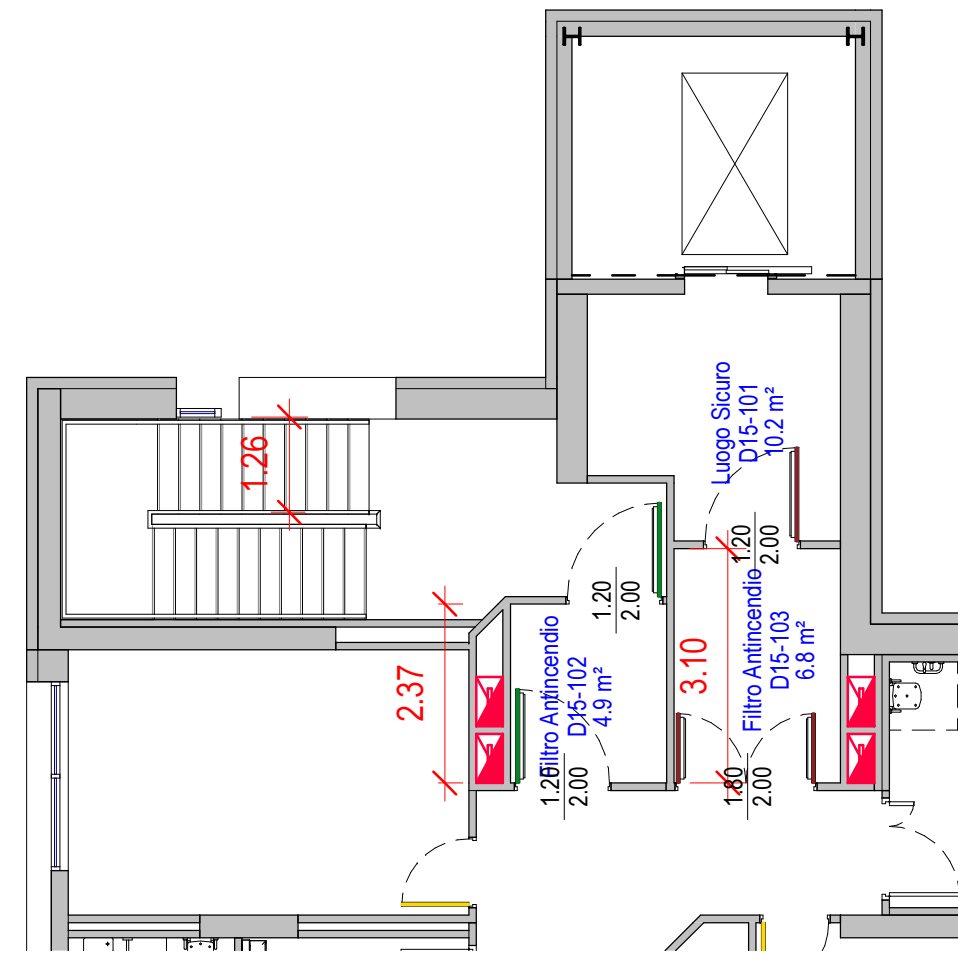

Particolare scala antincendio

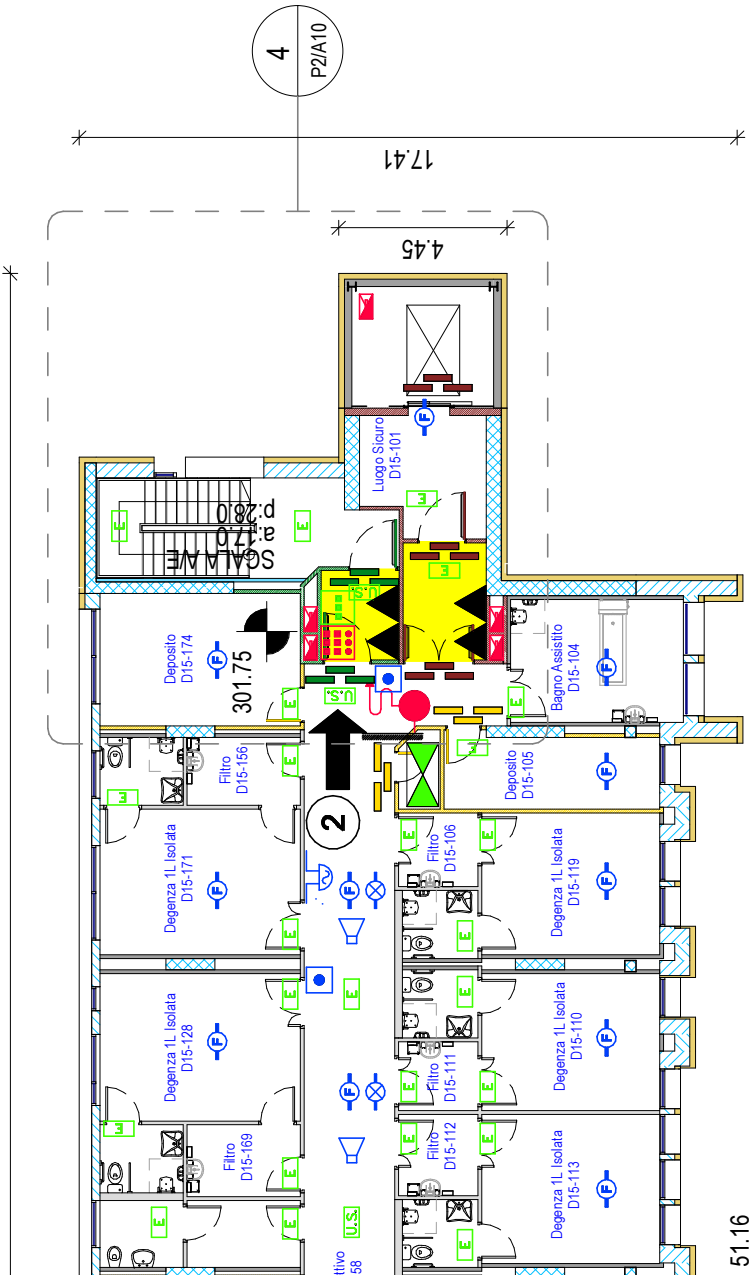

PLA192 Compartimentazioni antivegeto								
Compartimento	Tipo copri- mento	Descrizione	Area	Calcolo affollamento	Affollamento	Capacità di affollamento	Moduli Necessari	Moduli Presenti
LA1501	D	Degenza Ordinaria	388 m²	(18,3x54)	54	33	2	5
LA1502	D	Degenza ordinaria	598 m²	(22,3x46)	66	33	2	8
LA1503	D	Degenza ordinaria	382 m²	0	33	0	3	10
LA1504	D	Degenza ordinaria	612 m²	(8,3x24)	24	33	1	8
LA1505	D	Degenza Ordinaria	371 m²	(8,3x24)	24	33	1	5

P-LA15/3 Dimensionamento vie d'esodo verso luogo sicuro all'esterno			
Livello	Affollamento max	Capacità di deflusso	Moduli necessari
			Moduli presenti

15 - LIVELLO 15	168	33	5.1	12
-----------------	-----	----	-----	----

