

## **AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

### **Parco Basaglia – Palestra (edificio 3)**




**Unità sita in:**

**via Vittorio Veneto, 174, Gorizia (GO)**

**Destinazione d'uso DPR 412/93:**

**E.6 Edifici adibiti ad attività sportive.**

## **RELAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA**

DATA	VERSIONE	REVISIONE	COD. INTERNA	NOTE
22-06-2021	V00	R00		Diagnosi energetica
Il <u>COMMITTENTE</u> :			Il <u>PROGETTISTA</u> : ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA  SEZIONE <b>A</b>  MARCO ARCHITETTO <b>ROSSO</b> <b>N° 2903</b>	
			<i>Arch. Marco Rosso EGE certificato secondo UNI 11339</i> <i>Certificato n°: DTC – EGE – P03957 - 00</i>	



## Sommario

<b>1</b>	<b>PREFAZIONE</b>	<b>1</b>
1.1	Dati generali edificio	1
1.2	Consumi storici e del modello	4
1.2.1	Consumi storici	4
1.2.2	Consumi del modello e validazione	5
1.3	Modalità operative e metodologie di calcolo	9
<b>2</b>	<b>GENERALITA' ED IMPOSTAZIONI DI CALCOLO</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>ANALISI ENERGETICA DELL'EDIFICIO</b>	<b>12</b>
3.1	Dati climatici (calcolo mensile)	12
3.2	Caratteristiche del fabbricato (calcolo mensile)	13
3.2.1	Strutture disperdenti	13
3.2.2	Dispersioni edificio	13
3.3	Caratteristiche degli impianti	17
3.3.1	Documentazione fotografica impianti	17
3.3.2	Impianto di riscaldamento idronico	17
3.3.3	Impianto di acqua calda sanitaria	17
3.3.4	Altri impianti	17
3.4	Principali risultati dei calcoli (stato di fatto)	18
3.4.1	Edificio	18
<b>4</b>	<b>SINTESI DELLA DIAGNOSI ENERGETICA</b>	<b>20</b>
4.1	Raccomandazioni e riepilogo interventi	20
4.2	Considerazioni sul mercato dell'energia	21
4.3	Incentivi fiscali	24
<b>5</b>	<b>RACCOMANDAZIONI CIRCA I POSSIBILI INTERVENTI</b>	<b>25</b>
5.1	Globale	26
5.1.1	Prestazioni raggiungibili	27
5.2	Coibentazioni	28
5.2.1	Prestazioni raggiungibili	28
5.3	Serramenti	29
5.3.1	Prestazioni raggiungibili	29
5.4	Caldaia a condensazione	30
5.4.1	Prestazioni raggiungibili	30
5.5	Illuminazione LED	31
5.5.1	Prestazioni raggiungibili	31
5.6	Impianto Fotovoltaico intero Parco Basaglia	32
5.6.1	Prestazioni raggiungibili	32
5.7	Altri interventi – sistema supervisione	33
5.7.1	Prestazioni raggiungibili	33

## **ALLEGATI**

*Allegato 1: Relazione Finale di calcolo Diagnosi Energetica (da programma EC700)*

### **Auditor della diagnosi energetica:**

Arch. Marco Rosso      EGE certificato secondo UNI 11339  
Certificato n°: DTC – EGE – P03957 - 00

### **Collaboratori:**

Ing. Paolo Valeri  
Arch. Maria Grazia Giunta  
Serena Cuogo  
Paolo Petrucco

# 1 PREFAZIONE

La presente diagnosi energetica è stata effettuata a partire dai dati dei consumi annui di metano ed energia elettrica dall'anno 2017 all'anno 2020.

I dati dei consumi di entrambi i vettori energetici sono riferiti all'intero complesso Parco Basaglia, composto da più edifici, essendo un'unica utenza.

Nell'allegato 1 (relazione completa di calcolo) sono presenti i risultati completi dei calcoli.

## 1.1 Dati generali edificio

La presente diagnosi energetica ha come oggetto l'edificio denominato "Palestra - Fabbricati N.3" in via Vittorio Veneto, 174 a Gorizia. La struttura fa parte del complesso del Parco Basaglia, si sviluppa su unico piano.

**Vista principale**



**Vista lato ingresso spogliatoi**






### Ortofoto



### Piante

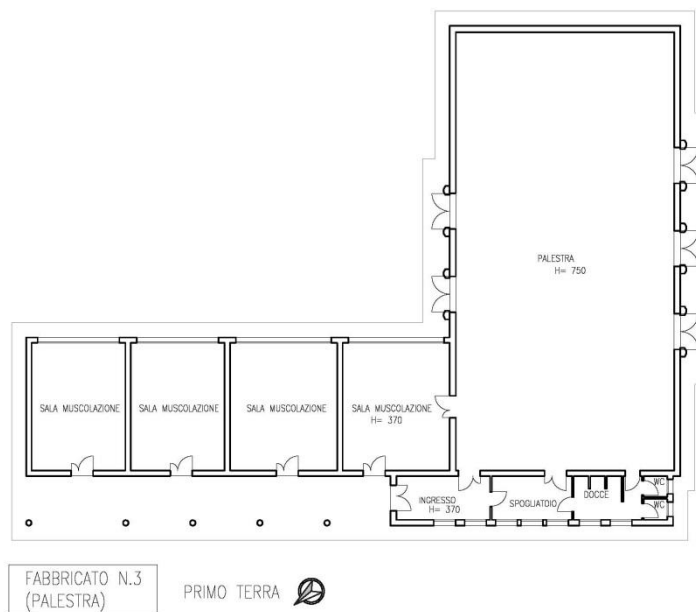

### **Caratteristiche generali dell'edificio oggetto della diagnosi**

Descrizione edificio	<i>FABBRICATO N.3 - PALESTRA</i>
Comune	<i>Gorizia</i>
Provincia	<i>Gorizia</i>
CAP	<i>34170</i>
Indirizzo edificio	<i>Via Vittorio Veneto, 174, 34170 Gorizia</i>
Zona climatica	<i>E</i>
Gradi giorno DPR 412/93 ( $GG_{DPR\ 412/93}$ ) [ $^{\circ}Cg$ ]	<i>2333</i>
Categoria prevalente (DPR 412/93)	<i>E.6 (2)</i>
Altre categorie (DPR 412/93)	
Numero di unità immobiliari	<i>1</i>
Numero di fabbricati	<i>1</i>
Periodo di costruzione	<i>Anni '80</i>
Scopo / contesto della diagnosi energetica	<i>Analisi volontaria</i>
Riferimento	-

### **Descrizione sintetica dell'edificio**

*Palestra situata nel Parco Basaglia, struttura a pilastri in cemento armato con tamponature in muratura e zona spogliatoi-servizi in muratura portante.  
Copertura piana in laterocemento.*

Le caratteristiche dimensionali dell'edificio sono così riassumibili:

### **Caratteristiche dimensionali complessive dell'edificio**

Superficie utile	$S_{utile}$	<i>486,26</i>	$m^2$
Superficie lorda	$S_{lorda}$	<i>532,66</i>	$m^2$
Volume netto	$V_{netto}$	<i>2896,76</i>	$m^3$
Volume lordo	$V_{lordo}$	<i>3590,96</i>	$m^3$
Fattore di forma	$S/V$	<i>0,51</i>	$m^{-1}$

NB: queste caratteristiche si riferiscono alla parte di edificio riscaldata e relative strutture di confine (mura, soffitti, pavimenti) che comportano dispersioni di calore verso esterno e/o zone non climatizzate

L'edificio è provvisto, nel suo stato di fatto, dei seguenti servizi energetici ed impianti:

### **Servizi ed impianti di cui è provvisto l'edificio**

Servizio / impianto	Tipologia	Caratteristiche
Riscaldamento idronico ( $H_{idr}$ )	<i>Centralizzato</i>	-
Acqua calda sanitaria (W)	<i>Centralizzato</i>	<i>Combinato</i>
Climatizzazione estiva (C)	<i>Assente</i>	-
Ventilazione (V)	<i>Assente</i>	-
Riscaldamento aeraulico ( $H_{aer}$ )	<i>Assente</i>	-
Illuminazione (L)	<i>Considerato</i>	-
Trasporto (T)	<i>Assente</i>	-
Solare termico (ST)	<i>Assente</i>	-
Solare fotovoltaico (SF)	<i>Assente</i>	-

Le prestazioni energetiche dell'edificio sono, nello stato di fatto, così riassumibili:

### **Prestazioni energetiche stato di fatto**

Indice di prestazione energetica globale non innovabile	$EP_{qI,nren}$	<i>95,89</i>	$kWh_p/m^2\text{anno}$
Classe energetica		<i>G</i>	
Spesa globale annua	$S_{gl}$	<i>4216,00</i>	$\text{€}/\text{anno}$

\*la classe energetica sopra riportata si riferisce a **valutazione A3 (Tailored Rating)**, che differisce da quella usata per le APE (per maggiori dettagli al riguardo, si veda capitolo 2 "Generalità ed impostazioni di calcolo")

## 1.2 Consumi storici e del modello

Seguono tabelle relative ai consumi di gas metano ed elettricità.


L'edificio in oggetto fa parte del "Parco Basaglia" che ricomprende più strutture servite da un'unica utenza sia per gas metano che per energia elettrica, pertanto nel prossimo capitolo sono presentati i consumi annui dell'intero complesso e una media pesata dei consumi riferita all'edificio in esame calcolata in base a superficie, volume e alla tipologia d'uso della struttura in esame.

### 1.2.1 Consumi storici

Consumi annuali Energia Elettrica


Consumi annuali EE [kWh]	
<b>2017</b>	480.030
<b>2018</b>	481.184
<b>2019</b>	479.571
<b>2020</b>	453.165
<b>Media annuale (pesata)</b>	<b>18.328</b>

(POD: IT010E00010337)

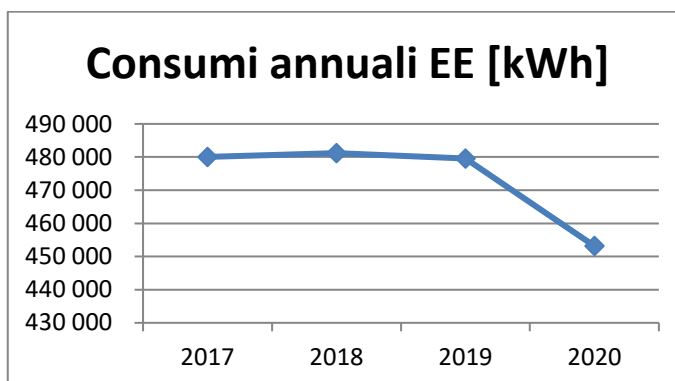

Consumi annuali Gas Metano

Consumi annuali Metano	
<b>2017</b>	144.346
<b>2018</b>	117.203
<b>2019</b>	45.096
<b>2020</b>	92.949
<b>Media annuale (pesata)</b>	<b>3.867</b>

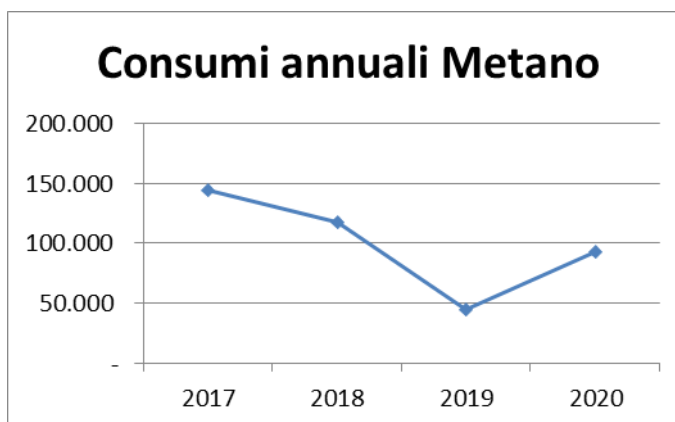



## 1.2.2 Consumi del modello e validazione

Si riportano qui sotto i risultati dei consumi ottenuti dalla simulazione nel modello energetico dell'edificio elaborato con software edilclima vers. 11.

Secondo letteratura un modello energetico si ritiene affidabile se i consumi simulati rientrano in una forbice del  $\pm 5\%$ . Il modello elaborato rientra in tali parametri, come si evidenzia nelle tabelle di seguito riportate.

Il modello creato nel software di simulazione fornisce i risultati globali sotto riportati.

Vettore energetico	Consumo	U.M.	CO2 [kg/anno]	Servizi
<b>Metano</b>	3.725	Nm <sup>3</sup> /anno	7.775	Riscaldamento (H), Acqua calda sanitaria (W)
	3.929	Smc/anno		
<b>Energia elettrica</b>	3.975	kWhel/anno	1.829	, Riscaldamento (H), Acqua calda sanitaria (W), Illuminazione (L)
<b>Energia elettrica + FEM</b>	17.556	kWhel/anno	8.076	

\*fattore conversione: 1 Nmc= 1.056 Smc

La voce "**FEM**" si riferisce a tutti quei consumi elettrici imputabili ad apparecchi non legati alla climatizzazione o illuminazione, come ad esempio computer, stampanti, altri impianti (es: antifurto) e altri apparecchi elettrici.

Tale voce non è calcolata dal software di modellazione in quanto non legata ai servizi di climatizzazione ed illuminazione del modello ed è quindi stata stimata in base a numero apparecchi, ore di funzionamento, consumo unitario e per questa struttura è imputabile principalmente agli apparecchi di uso comune presenti in una abitazione.

Tale consumo è stato valutato pari a circa 17.930 kWh

Al fine di validare il modello come affidabile si è proceduto a confrontare i consumi da bolletta con quelli da modello:

Consumi annuali Metano		Consumi annuali EE [kWh]	
<b>Bolletta [Sm<sup>3</sup>]</b>	3.867	<b>Bolletta</b>	18.328
<b>Bolletta [Nm<sup>3</sup>]</b>	3.666	<b>Modello</b>	3.975
<b>Modello [Nm<sup>3</sup>]</b>	3.725	<b>FEM stima</b>	13.580
<b>Scarto</b>	1,62%	<b>Scarto</b>	-4,22%

fattore conversione: 1 Nmc= 1.056 Smc


Si è preferito validare i consumi, elettrici e del metano, usando la media dei valori come benchmark.

Seguono tabelle e grafici che evidenziano le ripartizioni dei consumi per servizio.

Conversione in energia primaria				
Vettore energetico	Consumi da modello	Fattore conversione	PCI	Totale [kWh]
Metano	3.724,52	1,05	9,94	38.873
Energia elettrica	17.556,00	2,42	1,00	42.486


\*PCI: potere calorifico inferiore

### Ripartizione % energia primaria totale

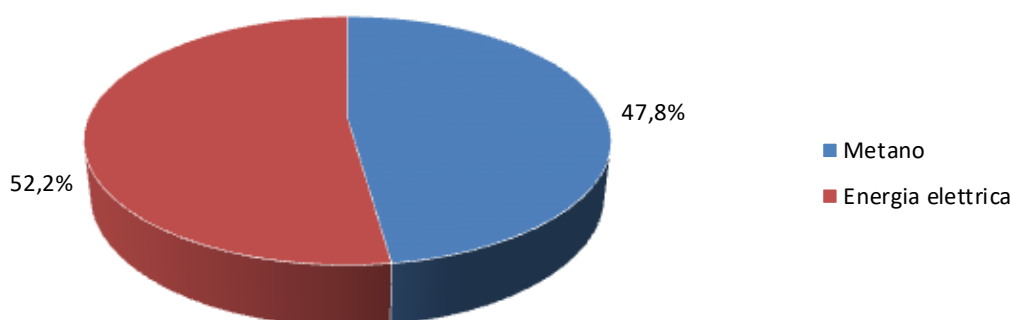


Fabbisogno annuo di energia primaria				
Servizio	Qp,nren	Qp,ren	Qp,tot	%
	[kWh]	[kWh]	[kWh]	
Riscaldamento (H)	39.520	653	40.172	49,37%
Acqua calda sanitaria (W)	2.077	3	2.080	2,56%
Raffrescamento (C)	-	-	-	0,00%
Ventilazione (V)	-	-	-	0,00%
Illuminazione (L)	5.033	1.213	6.247	7,68%
Trasporto (T)	-	-	-	0,00%
FEM*	26.481	6.383	32.864	40,39%
Globale+FEM*	73.111	8.252	81.363	100,00%

### Fabbisogno annuo di energia primaria

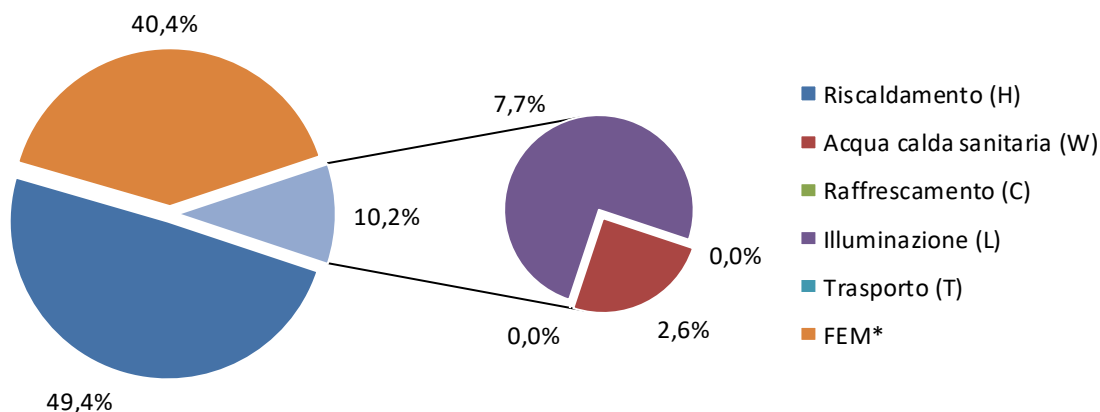


Fabbisogno annuo di combustibile (modello)							
Servizio	Consumi ed energia consegnata			Energia primaria ed emissioni			
	Co	Qdel	Qexp	Qp,nren	Qp,ren	Qp,tot	CO2
	[Nm³]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kg/anno]
Riscaldamento (H)	3.721	35.059	-	36.812	-	36.812	7.362
Acqua calda sanitaria (W)	209	1.967	-	2.066	-	2.066	413
Globale (gl)	3.929	37.026	-	38.877	-	38.877	7.775

ACS: acqua calda sanitaria, consumo metano nullo se ACS prodotta con bollitore elettrico

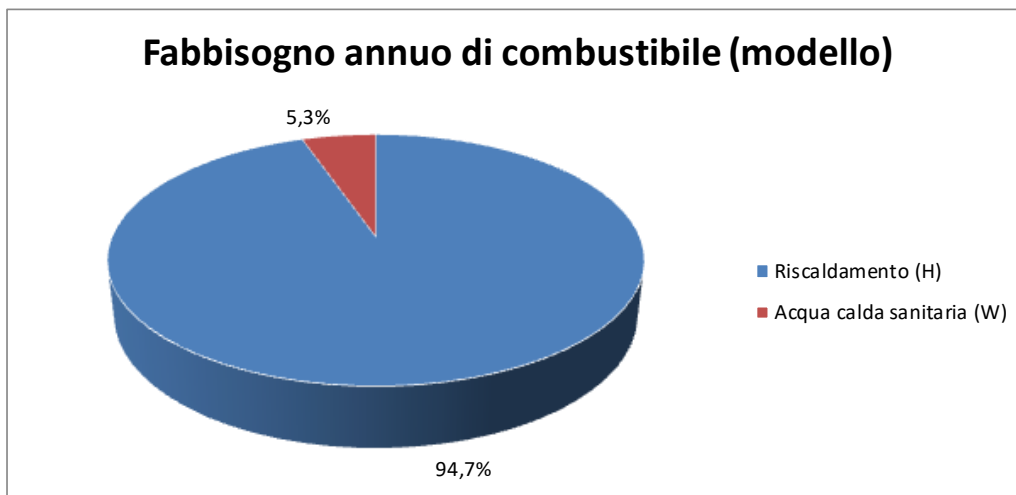


Fabbisogno annuo di energia elettrica							
Servizio	Consumi ed energia			Energia primaria ed emissioni			
	Co	Qdel	Qexp	Qp,nren	Qp,ren	Qp,tot	CO2
	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kg/anno]
Riscaldamento (H)	1.389	1.389	-	2.708	653	3.360	639
Acqua calda sanitaria (W)	6	6	-	11	3	14	3
Raffrescamento (C)	-	-	-	-	-	-	-
Ventilazione (V)	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione (L)	2.581	2.581	-	5.033	1.213	6.247	1.187
Trasporto (T)	-	-	-	-	-	-	-
FEM*	13.580	13.580	-	26.481	6.383	32.864	6.247
Globale (gl)	17.556	17.556	-	34.233	8.252	42.485	8.076

\*FEM: Consumi elettrici STIMATI di altri utilizzatori (PC, stampanti, altri apparecchi elettrici)

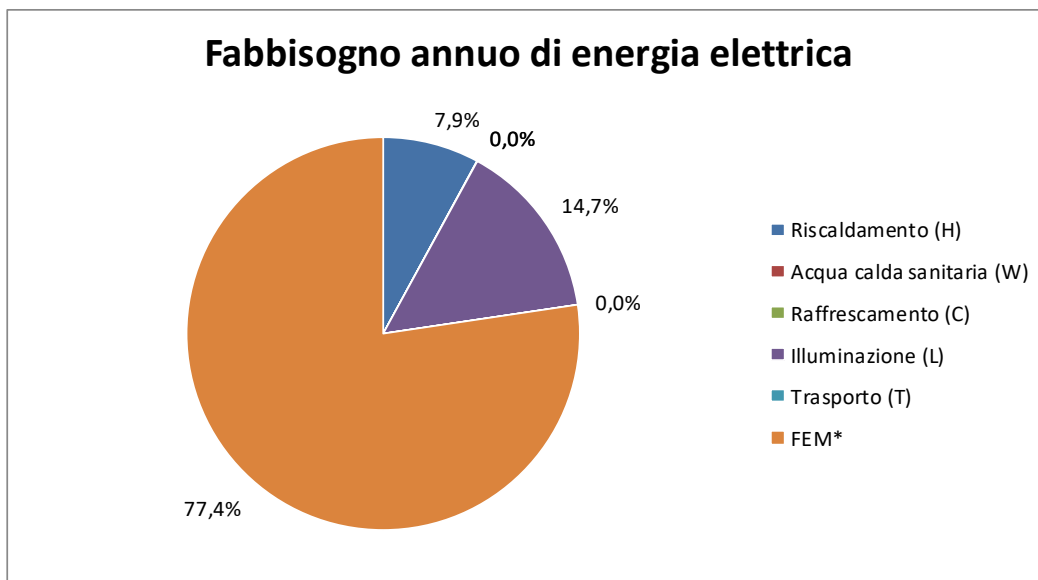

\*FEM: Consumi elettrici STIMATI di altri utilizzatori (PC, stampanti, altri apparecchi elettrici)

Potenza invernale dispersa		
	Totale	
Struttura	W	%
Strutture opache	42.510	33,1%
Strutture trasparenti	22.592	17,6%
Ponti termici	2.104	1,6%
Ventilazione	52.380	40,8%
Intermittenza	8.753	6,8%
<b>Totale</b>	<b>128.339</b>	<b>100,0%</b>

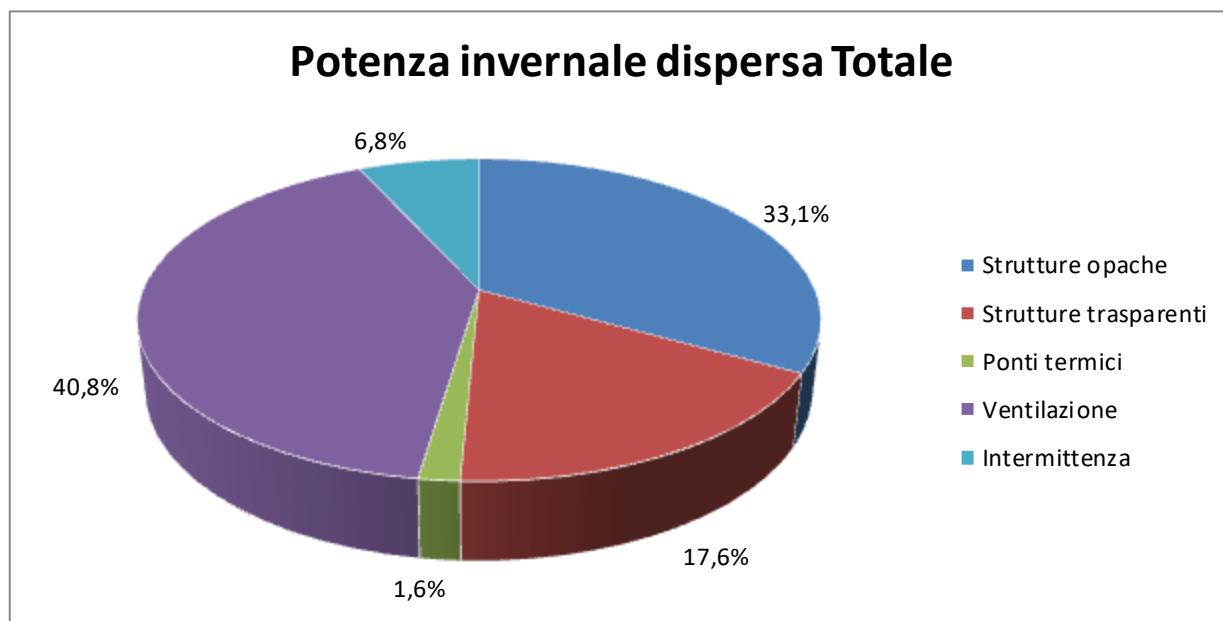

## 1.3 Modalità operative e metodologie di calcolo

### **Modalità operative**


Le modalità operative, gli scopi ed i passaggi essenziali di una diagnosi energetica sono definiti dalle norme UNI CEI/TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. In particolare la prima, costituente una sorta di linea guida nazionale, disciplina i requisiti ed aspetti generali mentre la seconda, traduzione italiana della corrispondente norma europea, si articola in quattro parti, riguardanti, rispettivamente, i principi di base, gli edifici, i processi ed i trasporti. Ad esse si aggiungono, per ciascun ambito di applicazione della diagnosi, i rispettivi progetti di linee guida CTI, ad oggi in fase di elaborazione. Secondo tali norme, la diagnosi energetica di un edificio consiste in una procedura sistematica ed articola in passaggi ben definiti, così sintetizzabili: il rilievo delle bollette (consumi storici), l'analisi energetica dell'edificio (volta a fornirne un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico, tenuto conto di tutti i servizi energetici dei quali l'edificio è provvisto), il confronto tra i consumi calcolati ed i consumi reali (validazione sul campo del modello di calcolo), l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico (ottimizzandole sotto il profilo dei costi-benefici) ed il resoconto finale in merito alle valutazioni svolte ed ai risultati conseguiti. A ciò si aggiunge una verifica finale, a valle dell'esecuzione delle opere, basata sul confronto tra le prestazioni attese ed i consumi effettivamente raggiunti. Secondo chiarimenti forniti da CTI ed ENEA, la conformità della diagnosi alle predette normative è garanzia di rispetto dei requisiti richiesti dall'allegato 2 al DLgs 102/14. Gli aspetti procedurali ed i passaggi essenziali della diagnosi sono riassumibili in uno schema di flusso, raffigurato nella pagina seguente (figura 1).

### **Metodologie di calcolo**

L'analisi energetica dell'edificio consiste nell'individuazione dei flussi di energia relativi al fabbricato (involucro edilizio) ed agli impianti (sistemi tecnologici dedicati ai differenti servizi). Presupposto di tale analisi è l'esecuzione di un accurato rilievo. Occorre però mettere in evidenza una profonda differenza, dal punto di vista metodologico, tra i calcoli finalizzati alla certificazione energetica ed i calcoli finalizzati alla diagnosi. Se infatti lo scopo dei calcoli di certificazione è quello di definire indicatori di riferimento, volti a "contrassegnare" gli edifici ed a consentirne il confronto, l'obiettivo primario di una diagnosi è la costruzione di un modello di calcolo affidabile, finalizzato all'individuazione dei consumi effettivi ed alla modellazione delle possibili opere di efficientamento. Ne consegue che, in caso di certificazione, occorre attenersi a metodologie ben circoscritte nonché strettamente normate. In particolare, le metodologie di calcolo per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici sono ad oggi definite dai decreti attuativi della Legge 90/13, vale a dire i DM 26.06.15, secondo i quali il pacchetto normativo di riferimento è costituito dalle specifiche tecniche UNI/TS 11300 ed altre norme EN ad esse correlate. In caso invece di diagnosi, pur costituendo le UNI/TS 11300 il metodo di base ed un punto di riferimento, ci si avvale di un calcolo più "libero", il quale si discosta, ove necessario, da esse in virtù dell'obiettivo primario perseguito, vale a dire la comprensione delle ragioni dei consumi effettivi. I differenti scopi ed approcci dei calcoli finalizzati alla certificazione ed alla diagnosi sono inoltre espressi ed enfatizzati dall'adozione di differenti opzioni ed impostazioni. Il calcolo delle prestazioni energetiche può essere infatti condotto secondo tre differenti modalità di valutazione, come definite dalle specifiche tecniche UNI/TS 11300 (prospetto 2): A1 (di progetto), A2 (standard) ed A3 (adattata all'utenza). Le prime due modalità (A1 ed A2), le quali trovano applicazione, rispettivamente, ai calcoli di progetto ed alla formulazione dell'APE, si fondano sull'adozione di parametri convenzionali, rappresentativi delle condizioni di clima ed utenza standard. La terza modalità (A3), da utilizzarsi ai fini delle diagnosi energetiche, si fonda invece su parametri quanto più possibile effettivi, volti a rappresentare le reali condizioni dell'edificio.



**Figura 1 Schema di flusso rappresentativo della diagnosi energetica**

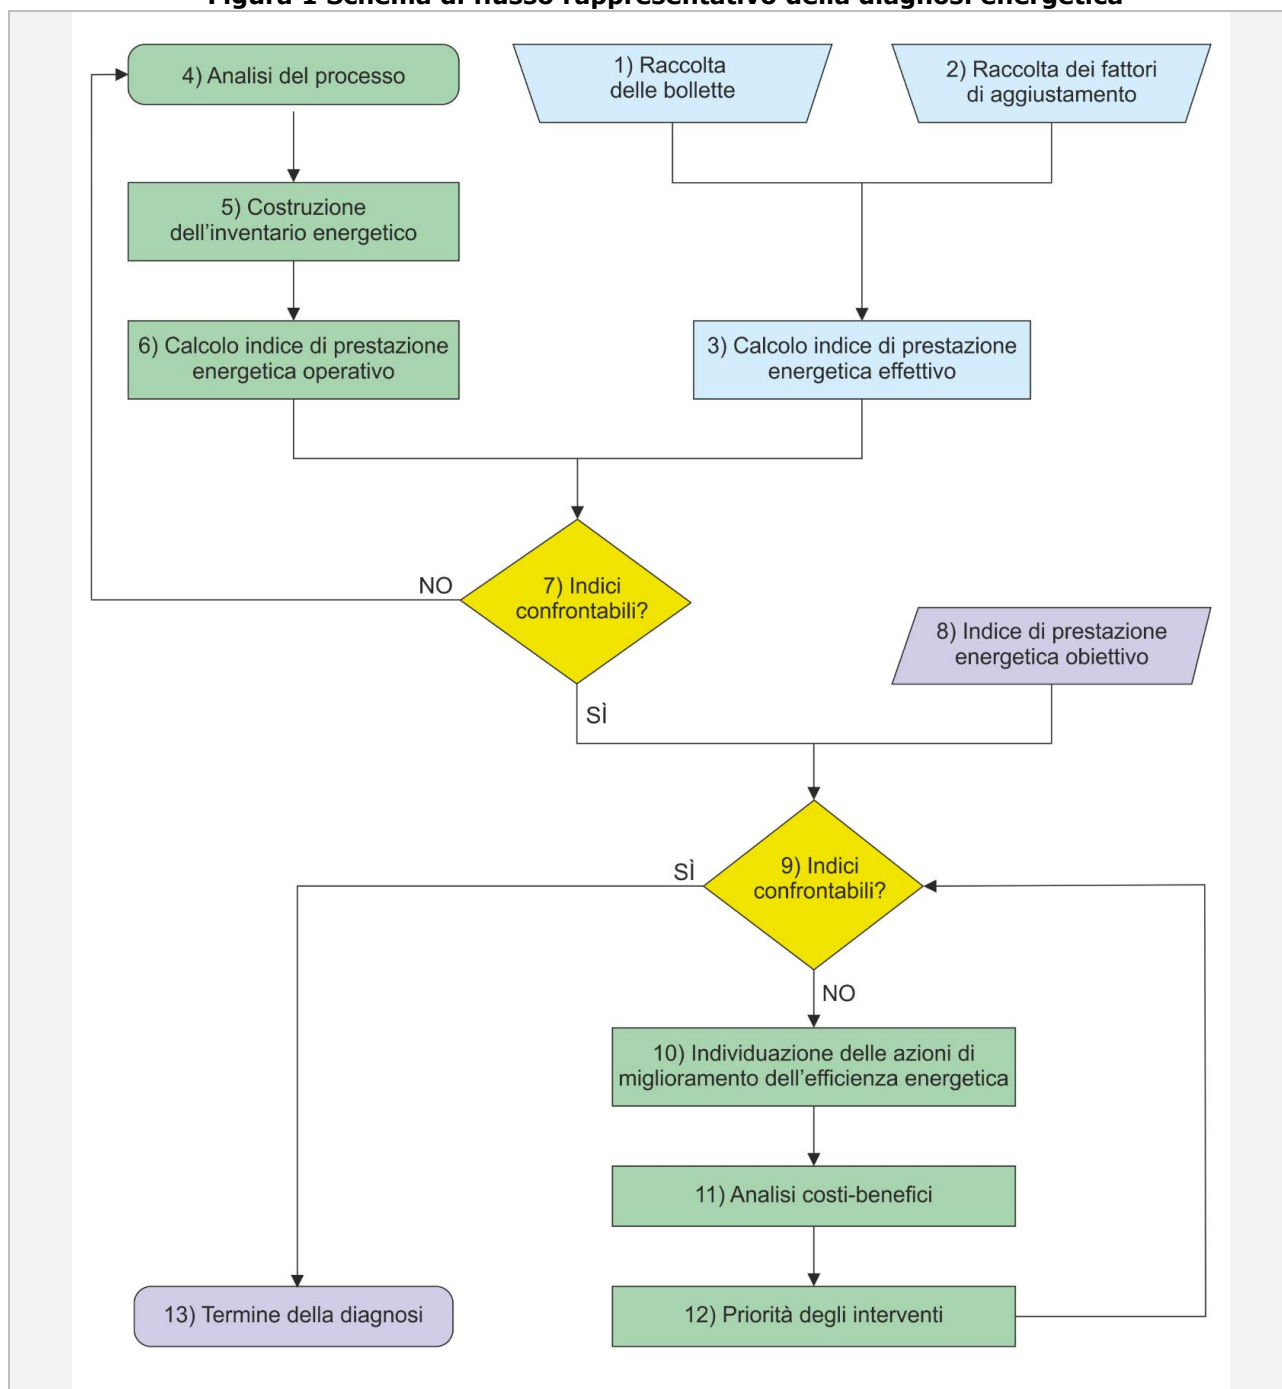

## 2 GENERALITA' ED IMPOSTAZIONI DI CALCOLO

La procedura di diagnosi energetica richiede una valutazione dell'edificio nel suo complesso, tenuto conto di tutti i servizi energetici ed impianti in esso presenti (progetto di linee guida CTI, punto 1).

### **Rilievo dell'edificio**

Il rilievo delle caratteristiche dell'edificio è stato effettuato con riferimento sia alle strutture disperdenti esterne sia ai sottosistemi impiantistici.

### **Software di calcolo**

I software di calcolo adottati sono EC700 versione 10.21.20 (modulo base, provvisto di certificato di validazione CTI n. 73) ed EC720 versione 5.21.16 (modulo aggiuntivo, specifico per la diagnosi energetica).

### **Metodo ed impostazioni di calcolo**

L'analisi è stata eseguita adottando la modalità di valutazione A3 (Tailored Rating). La modalità di valutazione A3 si basa sulle condizioni effettive di utilizzo (tenendo conto, ad esempio, di aspetti quali la stagione di calcolo reale, il regime di funzionamento dell'impianto ed il fattore di contabilizzazione). La modalità di valutazione A2 (Asset Rating), così come la modalità di valutazione A1 (Design Rating), si basa invece sulle condizioni standard (adozione di valori convenzionali o tabulati). La valutazione A3 può discostarsi in modo più o meno marcato dalla valutazione A2 secondo lo scopo ed in base alla discrezione ed esperienza del progettista (al limite le due modalità di valutazione possono coincidere). La principale differenza tra valutazione A3 e A1/A2 consiste nel regime di funzionamento dei circuiti: in A3 rispecchia l'effettivo orario di funzionamento, mentre in A1/A2 usa condizioni standard, ovvero funzionamento continuato, per permettere di confrontare le prestazioni degli edifici nelle medesime condizioni.

### **Principali impostazioni di calcolo adottate (dati climatici, fabbricato, zone, locali ed impianti)**

*Sono stati modificati i valori mensili delle ore di accensione dell'illuminazione ed è stato usato un fattore correttivo del fabbisogno di energia per riscaldamento del fabbricato per tenere conto dei periodi di inattività.*

*L'edificio è stato diviso in macro locali omogenei per tipologia d'uso e impianti di climatizzazione e risulta in funzione circa 3 volte alla settimana.*

## 3 ANALISI ENERGETICA DELL'EDIFICIO

### 3.1 Dati climatici (calcolo mensile)

#### Caratteristiche geografiche

Comune	Gorizia		
Provincia	Gorizia		
Altitudine s.l.m.		84	m
Latitudine nord		45°56'	
Longitudine est		13°37'	
Gradi giorno DPR 412/93	GG <sub>DPR412/93</sub>	2333	°Cg
Zona climatica		E	
Regione di vento		NORD PADANO	
Direzione del vento prevalente		Est	
Distanza da mare		< 20	km
Velocità del vento media	V <sub>media</sub>	3,59	m/s
Velocità del vento massima	V <sub>max</sub>	7,18	m/s
Temperatura esterna di progetto	θ <sub>e,des</sub>	-5,0	°C
Irradianza mensile massima sul piano orizzontale		272,0	W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup>

#### Dati climatici (modello di calcolo)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
θ <sub>est</sub> [°C]	3,0	5,0	8,8	12,5	18,1	21,8	23,1	22,7	18,9	14,2	8,3	5,1
H <sub>or,dir</sub> [W/m <sup>2</sup> ]	28,9	49,8	85,6	107,6	123,8	172,5	141,2	126,2	97,2	56,7	32,4	23,1
H <sub>or,diff</sub> [W/m <sup>2</sup> ]	22,0	34,7	50,9	68,3	99,5	99,5	110,0	86,8	67,1	45,1	25,5	20,8

#### Legenda:

- θ<sub>est</sub> Temperatura esterna media mensile  
H<sub>or,dir</sub> Irradiazione solare diretta media mensile sul piano orizzontale  
H<sub>or,diff</sub> Irradiazione solare diffusa media mensile sul piano orizzontale

## 3.2 Caratteristiche del fabbricato (calcolo mensile)

### 3.2.1 Strutture disperdenti

#### Descrizione sintetica dei componenti opachi

*Palestra con struttura a pilastri in cemento armato con tamponature in muratura e zona spogliatoi-servizi in muratura portante.  
Copertura piana in laterocemento.*

#### Descrizione sintetica dei componenti finestrati

*Serramenti in metallo senza taglio termico e vetro singolo*

### 3.2.2 Dispersioni edificio

#### Dispersioni invernali

Muri										
Cod.	Tipo	Descrizione	U [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	S <sub>tot</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q <sub>H,tr</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>H,r</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>H,sol, op</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%
M1	T	Muro esterno 32	1,440	648,64	52822,0	40,7	3999,8	57,4	3345,1	13,9
Totale				648,64	52822,0	40,7	3999,8	57,4	3345,1	13,9

Pavimenti										
Cod.	Tipo	Descrizione	U [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	S <sub>tot</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q <sub>H,tr</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>H,r</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>H,sol, op</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%
P1	G	Pavimento non isolato vs terreno	0,326	532,67	9819,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale				532,67	9819,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Soffitti										
Cod.	Tipo	Descrizione	U [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	S <sub>tot</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q <sub>H,tr</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>H,r</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>H,sol, op</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%
S2	U	Copertura	0,988	532,67	26785,3	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale				532,67	26785,3	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Componenti finestrati										
Cod.	Tipo	Descrizione	U [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	S <sub>tot</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q <sub>H,tr</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>H,r</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>H,sol, w</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%
W1	T	110X110 ALL/VS	5,911	10,23	3420,0	2,6	69,3	1,0	368,6	1,5
W2	T	510X210 ALL/VS	5,993	22,44	7605,6	5,9	502,3	7,2	4457,2	18,5
W3	T	180X360 ALL/VS	5,868	51,84	17204,6	13,2	1331,9	19,1	10024,7	41,5
W4	T	Porta 180X340 ALL/VS	6,001	30,60	10385,3	8,0	741,4	10,6	4895,8	20,3
W5	T	Porta 140X310 ALL/VS	5,960	19,22	6479,4	5,0	320,2	4,6	1047,8	4,3
Totale				134,33	45094,9	34,7	2965,1	42,6	20794,2	86,1

Ponti termici						
Cod.	Tipo	Descrizione	ψ [W <sub>t</sub> /mK]	L <sub>tot</sub> [m]	Q <sub>H,tr</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%
Z2	-	W - Parete - Telaio	0,113	265,06	1697,5	1,3
Z3	-	R - Parete - Copertura	-0,507	292,04	-7905,2	-6,1
Z4	-	GF - Parete - Solaio controterra	0,098	292,04	1614,2	1,2
Totale				849,14	-4593,4	-3,5

### Dispersioni estive

			<b>Muri</b>							
Cod.	Tipo	Descrizione	U [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	S <sub>tot</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q <sub>C,tr</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>C,r</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>C,sol, op</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%
M1	T	Muro esterno 32	1,440	648,64	25640,6	40,7	4554,7	57,4	5904,8	14,2
<b>Totale</b>				648,64	25640,6	40,7	4554,7	57,4	5904,8	14,2

			<b>Pavimenti</b>							
Cod.	Tipo	Descrizione	U [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	S <sub>tot</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q <sub>C,tr</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>C,r</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>C,sol, op</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%
P1	G	Pavimento non isolato vs terreno	0,326	532,67	4766,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>				532,67	4766,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0

			<b>Soffitti</b>							
Cod.	Tipo	Descrizione	U [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	S <sub>tot</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q <sub>C,tr</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>C,r</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>C,sol, op</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%
S2	U	Copertura	0,988	532,67	13002,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>				532,67	13002,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0

			<b>Componenti finestrati</b>							
Cod.	Tipo	Descrizione	U [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	S <sub>tot</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q <sub>C,tr</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>C,r</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%	Q <sub>C,sol, w</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%
W1	T	110X110 ALL/VS	5,911	10,23	1660,1	2,6	78,9	1,0	871,4	2,1
W2	T	510X210 ALL/VS	5,993	22,44	3691,9	5,9	572,0	7,2	6344,7	15,3
W3	T	180X360 ALL/VS	5,868	51,84	8351,4	13,2	1516,7	19,1	16807,2	40,5
W4	T	Porta 180X340 ALL/VS	6,001	30,60	5041,2	8,0	844,2	10,6	8165,3	19,7
W5	T	Porta 140X310 ALL/VS	5,960	19,22	3145,2	5,0	364,6	4,6	3404,4	8,2
<b>Totale</b>				134,33	21889,7	34,7	3376,4	42,6	35592,9	85,8

			<b>Ponti termici</b>			
Cod.	Tipo	Descrizione	ψ [W <sub>t</sub> /mK]	L <sub>tot</sub> [m]	Q <sub>C,tr</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	%
Z2	-	W - Parete - Telaio	0,113	265,06	824,0	1,3
Z3	-	R - Parete - Copertura	-0,507	292,04	-3837,3	-6,1
Z4	-	GF - Parete - Solaio controterra	0,098	292,04	783,6	1,2
<b>Totale</b>				849,14	-2229,7	-3,5



### Trasmittanze termiche medie

Muri						
Cod.	Tipo	Descrizione	U [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	U <sub>media</sub> [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	U <sub>limite</sub> [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K] 2015	2021
M1	T	Muro esterno 32	1,440	1,406	0,300	0,280
M2	N	Divisorio interno	0,864	0,801	0,800	0,800

Pavimenti						
Cod.	Tipo	Descrizione	U [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	U <sub>media</sub> [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	U <sub>limite</sub> [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K] 2015	2021
P1	G	Pavimento non isolato vs terreno	0,326	0,356	0,310	0,290

Soffitti						
Cod.	Tipo	Descrizione	U [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	U <sub>media</sub> [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	U <sub>limite</sub> [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K] 2015	2021
S2	U	Copertura	0,988	0,830	0,289	0,267

Componenti finestrati						
Cod.	Tipo	Descrizione	U <sub>w</sub> [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]	U <sub>w,limite</sub> [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K] 2015	2021	U <sub>g</sub> [W <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> K]
W1	T	110X110 ALL/VS	5,911	1,900	1,400	5,628
W2	T	510X210 ALL/VS	5,993	1,900	1,400	5,628
W3	T	180X360 ALL/VS	5,868	1,900	1,400	5,628
W4	T	Porta 180X340 ALL/VS	6,001	1,900	1,400	5,628
W5	T	Porta 140X310 ALL/VS	5,960	1,900	1,400	5,628

#### Legenda dei simboli:

U	Trasmittanza termica (comprensiva dei ponti termici)
U <sub>media</sub>	Trasmittanza termica media (comprensiva dei ponti termici o strutture opache poste in sottrazione)
U <sub>w</sub>	Trasmittanza serramento (vetro + telaio)
U <sub>g</sub>	Trasmittanza solo vetro
S <sub>tot</sub>	Superficie disperdente totale
Ψ	Trasmittanza termica lineica del ponte termico
L <sub>tot</sub>	Lunghezza totale del ponte termico
Q <sub>H,tr</sub>	Dispersioni per trasmissione
Q <sub>H,r</sub>	Dispersioni per extraflusso
Q <sub>H,sol,op</sub>	Apporti solari attraverso i componenti opachi
Q <sub>H,sol,w</sub>	Apporti solari attraverso i componenti finestrati
%	Incidenza sulle dispersioni totali

#### Legenda tipologie di componente:

T	Verso l'esterno
G	Verso il terreno
U	Verso locali confinanti non climatizzati
N	Verso locali confinanti climatizzati (locali vicini)
A	Verso locali a temperatura fissa
E	Da locale non climatizzato verso l'esterno
R	Da locale non climatizzato verso il terreno
D	Divisorio interno alla zona climatizzata

### **Risultati energia invernale**

#### **Dispersioni**

Dispersioni per trasmissione	$Q_{H,tr}$	126583	kWh <sub>t</sub>
Dispersioni per extraflusso	$Q_{H,r}$	6965	kWh <sub>t</sub>
Dispersioni per ventilazione	$Q_{H,ve}$	3703	kWh <sub>t</sub>

#### **Apporti**

Apporti solari attraverso i componenti opachi	$Q_{H,sol,op}$	3345	kWh <sub>t</sub>
Apporti solari attraverso i componenti finestrati	$Q_{H,sol,w}$	20794	kWh <sub>t</sub>
Apporti interni	$Q_{H,int}$	17085	kWh <sub>t</sub>
Apporti aggiuntivi	$Q_{H,aqq}$	0	kWh <sub>t</sub>

#### **Bilancio energetico**

Fabbisogno del fabbricato	$Q_{H,nd}$	99960	kWh <sub>t</sub>
Indice di prestazione termica del fabbricato	$EP_{H,nd}$	205,57	kWh <sub>t</sub> /m <sup>2</sup>
Valore limite	$EP_{H,nd,lim}$	22,97	kWh <sub>t</sub> /m <sup>2</sup>

### **Risultati energia estiva**

#### **Dispersioni**

Dispersioni per trasmissione	$Q_{C,tr}$	57164	kWh <sub>t</sub>
Dispersioni per extraflusso	$Q_{C,r}$	7931	kWh <sub>t</sub>
Dispersioni per ventilazione	$Q_{C,ve}$	1798	kWh <sub>t</sub>

#### **Apporti**

Apporti solari attraverso i componenti opachi	$Q_{C,sol,op}$	5905	kWh <sub>t</sub>
Apporti solari attraverso i componenti finestrati	$Q_{C,sol,w}$	35593	kWh <sub>t</sub>
Apporti interni	$Q_{C,int}$	17272	kWh <sub>t</sub>
Apporti aggiuntivi	$Q_{C,aqq}$	0	kWh <sub>t</sub>

#### **Bilancio energetico**

Fabbisogno del fabbricato	$Q_{C,nd}$	9881	kWh <sub>t</sub>
Indice di prestazione termica del fabbricato	$EP_{C,nd}$	20,32	kWh <sub>t</sub> /m <sup>2</sup>
Valore limite	$EP_{C,lim}$	46,81	kWh <sub>t</sub> /m <sup>2</sup>

### 3.3 Caratteristiche degli impianti


#### 3.3.1 Documentazione fotografica impianti




Caldaia



Serramenti (metallo e vetro singolo)

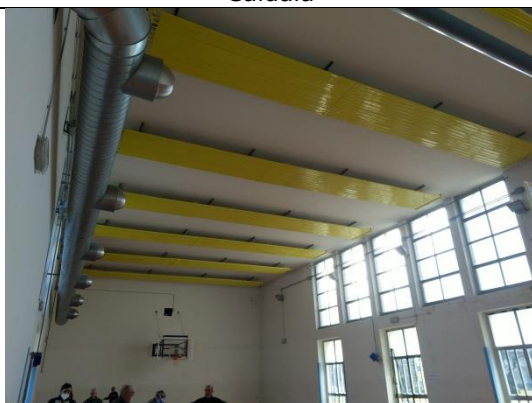

Bocchette e pannelli radianti palestra

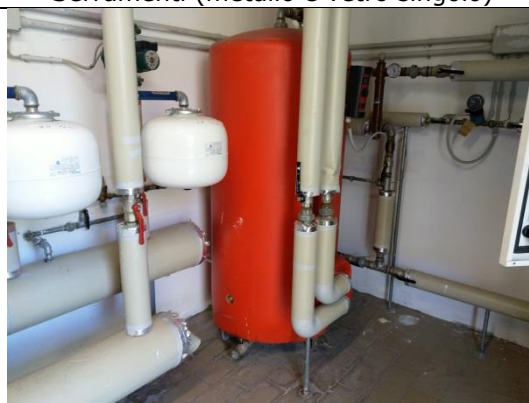

Accumulo ACS

#### 3.3.2 Impianto di riscaldamento idronico

##### **Descrizione sintetica dell'impianto di riscaldamento idronico**

*Impianto alimentato da caldaia tradizionale a metano diviso in circuiti: radiatori nella zona spogliatoi-servizi, pannelli radianti a soffitto e bocchette aria calda nella zona palestra.*

#### 3.3.3 Impianto di acqua calda sanitaria

##### **Descrizione sintetica dell'impianto di ACS**

*ACS prodotta in combinata con riscaldamento, presente un accumulo da 500l.*

#### 3.3.4 Altri impianti

##### 3.3.4.1 Impianto di illuminazione

##### **Descrizione sintetica impianto di illuminazione**

*Illuminazione con lampade fluorescenti.*

## 3.4 Principali risultati dei calcoli (stato di fatto)

Si riportano nel seguito i principali risultati del calcolo caratterizzanti lo stato di fatto. In particolare si riassumono i consumi, la spesa, gli indici di prestazione termica ed energetica, la classe energetica, i rendimenti ed altri parametri, quali quota rinnovabile ed emissioni.

### 3.4.1 Edificio

#### Consumi ed energia consegnata

Servizio	Metano				Energia primaria			Spesa ed emissioni	
	Consumo ed energia consegnata								
	Co	UM	Q <sub>del</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	Q <sub>exp</sub> [kWh <sub>el</sub> ]	Q <sub>p,nren</sub> [kWh <sub>p</sub> ]	Q <sub>p,ren</sub> [kWh <sub>p</sub> ]	Q <sub>p,tot</sub> [kWh <sub>p</sub> ]	S [€]	Em <sub>co2</sub> [kg]
Riscaldamento (H)	3721	Sm <sup>3</sup>	35059	0	36812	0	36812	3050,97	7362
Acqua calda sanitaria (W)	209	Sm <sup>3</sup>	1967	0	2066	0	2066	171,19	413
<b>Globale (GI)</b>	<b>3929</b>	<b>Sm<sup>3</sup></b>	<b>37026</b>	<b>0</b>	<b>38877</b>	<b>0</b>	<b>38877</b>	<b>3222,16</b>	<b>7775</b>

Servizio	Energia elettrica				Energia primaria			Spesa ed emissioni	
	Consumo ed energia consegnata								
	Co	UM	Q <sub>del</sub> [kWh <sub>el</sub> ]	Q <sub>exp</sub> [kWh <sub>el</sub> ]	Q <sub>p,nren</sub> [kWh <sub>p</sub> ]	Q <sub>p,ren</sub> [kWh <sub>p</sub> ]	Q <sub>p,tot</sub> [kWh <sub>p</sub> ]	S [€]	Em <sub>co2</sub> [kg]
Riscaldamento (H)	1389	kWh	1389	-	2708	653	3360	347,14	639
Acqua calda sanitaria (W)	6	kWh	6	-	11	3	14	1,40	3
Illuminazione (L)	2581	kWh	2581	-	5033	1213	6247	645,30	1187
<b>Globale (GI)</b>	<b>3975</b>	<b>kWh</b>	<b>3975</b>	<b>-</b>	<b>7752</b>	<b>1868</b>	<b>9620</b>	<b>993,84</b>	<b>1829</b>

#### Spesa

Servizio	S [€]
Riscaldamento (H)	3398,11
Acqua calda sanitaria (W)	172,59
Raffrescamento (C)	0,00
Ventilazione (V)	0,00
Illuminazione (L)	645,30
Trasporto (T)	0,00
<b>Globale (GI)</b>	<b>4216,00</b>

#### Rendimenti

Riscaldamento idronico (H <sub>idr</sub> )	
Sottosistema	Valore calcolato [-]
Emissione (η <sub>em</sub> )	91,7
Regolazione (η <sub>reg</sub> )	93,0
Distribuzione di utenza (η <sub>du</sub> )	96,9
Accumulo (η <sub>s</sub> )	99,9
Distribuzione primaria (η <sub>dp</sub> )	100,0
Generazione (η <sub>gen,ut</sub> )	92,4
Generazione (η <sub>gen,p,nren</sub> )	87,5
Generazione (η <sub>gen,p,tot</sub> )	87,4
<b>Globale medio stagionale (η<sub>g,p,nren</sub>)</b>	<b>252,9</b>
<b>Globale medio stagionale (η<sub>g,p,tot</sub>)</b>	<b>248,8</b>
<b>Valore limite (η<sub>lim</sub>)</b>	<b>247,7</b>

Acqua calda sanitaria (W)	
Sottosistema	Valore calcolato [-]
Erogazione (η <sub>er</sub> )	100,0
Distribuzione di utenza (η <sub>du</sub> )	92,6
Accumulo (η <sub>s</sub> )	100,0
Ricircolo (η <sub>ric</sub> )	100,0
Distribuzione primaria (η <sub>dp</sub> )	100,0
Generazione (η <sub>gen,ut</sub> )	92,7
Generazione (η <sub>gen,p,nren</sub> )	87,8
Generazione (η <sub>gen,p,tot</sub> )	87,7
<b>Globale medio stagionale (η<sub>g,p,nren</sub>)</b>	<b>81,3</b>
<b>Globale medio stagionale (η<sub>g,p,tot</sub>)</b>	<b>81,2</b>
<b>Valore limite (η<sub>lim</sub>)</b>	<b>56,7</b>


#### Indici di prestazione termica del fabbricato

Servizio	Q <sub>nd</sub> [kWh <sub>t</sub> ]	EP <sub>nd</sub> [kWh <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> ]	EP <sub>nd,limite</sub> [kWh <sub>t</sub> /m <sup>2</sup> ]
Riscaldamento (H)	99960	205,57	22,97
Raffrescamento (C)	9881	20,32	46,81

#### Indici di prestazione energetica dell'edificio

Servizio	Energia primaria			Indici di prestazione energetica			
	Q <sub>p,nren</sub> [kWh <sub>p</sub> ]	Q <sub>p,ren</sub> [kWh <sub>p</sub> ]	Q <sub>p,tot</sub> [kWh <sub>p</sub> ]	EP <sub>nren</sub> [kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> ]	EP <sub>ren</sub> [kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> ]	EP <sub>tot</sub> [kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> ]	EP <sub>tot,limite</sub> [kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> ]
Riscaldamento (H)	39520	653	40172	81,27	1,34	82,61	-
Acqua calda sanitaria (W)	2076	3	2079	4,27	0,01	4,28	-
Raffrescamento (C)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
Ventilazione (V)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
Illuminazione (L)	5033	1213	6247	10,35	2,49	12,85	-
Trasporto (T)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>Globale</b>	<b>46629</b>	<b>1868</b>	<b>48498</b>	<b>95,89</b>	<b>3,84</b>	<b>99,74</b>	<b>28,25</b>

### Classe energetica ( $EP_{gl,nren}$ )

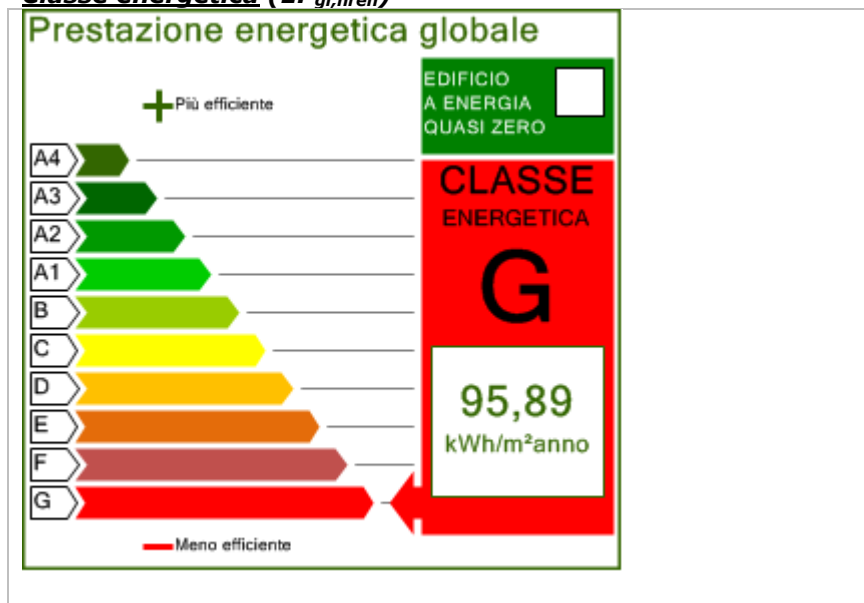

### Quota rinnovabile

Servizio	QR [%]	Valore minimo [%]		
		1° fase (31.05.12 - 31.12.13)	2° fase (01.01.14 - 31.12.16)	3° fase (dal 01.01.17)
Riscaldamento (H)	1,6	-	-	-
<b>Acqua calda sanitaria (W)</b>	<b>0,1</b>	<b>50</b>	-	-
Raffrescamento (C)	0,0	-	-	-
<b>Globale (H + W + C)</b>	<b>1,6</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>50</b>
Ventilazione (V)	0,0	-	-	-
Illuminazione (L)	19,4	-	-	-
Trasporto (T)	0,0	-	-	-
<b>Globale</b>	<b>3,9</b>	-	-	-

Nota: il DLgs 28/11 (allegato 3, comma 1) prevede, per la verifica di copertura globale (riscaldamento, raffrescamento ed ACS), tre differenti fasi di vigenza, corrispondenti a valori limiti via via più stringenti.

### Emissioni

Servizio	Emissioni di CO <sub>2</sub> [kg]
Riscaldamento (H)	8001,11
Acqua calda sanitaria (W)	415,67
Raffrescamento (C)	0,00
Ventilazione (V)	0,00
Illuminazione (L)	1187,36
Trasporto (T)	0,00
<b>Globale (GI)</b>	<b>9604,14</b>

### Legenda:

Co	Consumo
Em <sub>CO2</sub>	Emissioni di CO <sub>2</sub>
EP <sub>nd</sub>	Indice di prestazione termica
EP <sub>nren</sub>	Indice di prestazione energetica non rinnovabile
EP <sub>ren</sub>	Indice di prestazione energetica rinnovabile
EP <sub>tot</sub>	Indice di prestazione energetica totale
η <sub>ut</sub>	Rendimento rispetto all'energia utile
η <sub>p,nren</sub>	Rendimento rispetto all'energia primaria non rinnovabile
η <sub>p,tot</sub>	Rendimento rispetto all'energia primaria totale
Q <sub>nd</sub>	Fabbisogno di energia utile (ventilazione naturale)
Q <sub>del</sub>	Energia consegnata
Q <sub>exp</sub>	Energia elettrica esportata
Q <sub>p,nren</sub>	Energia primaria rinnovabile
Q <sub>p,ren</sub>	Energia primaria non rinnovabile
Q <sub>p,tot</sub>	Energia primaria totale
QR	Quota rinnovabile
S	Spesa



## 4 SINTESI DELLA DIAGNOSI ENERGETICA

### 4.1 Raccomandazioni e riepilogo interventi

Sono stati individuate le seguenti possibili opere di risparmio energetico (raccomandazioni), articolate in differenti scenari i cui costi/benefici sono sinteticamente riepilogati di seguito. Ciascuno scenario si articola a sua volta in più interventi ove previsti.

Per maggiori dettagli di ciascun scenario, si rimanda al capitolo 5 di questa relazione e per un maggior approfondimento all'Allegato 1 (capitolo 5) che contiene i risultati completi dei calcoli di ciascun scenario. I tempi di ritorno per i vari scenari sono calcolati senza il ricorso ad incentivi o detrazioni in modo da evidenziare la validità di ciascun scenario puramente in un'ottica di risparmio energetico.

In questa sede la valutazione di tali interventi è da intendersi puramente a livello di opportunità, che andranno approfondite attraverso valutazioni di fattibilità ed economiche di dettaglio, ivi compresi eventuali incentivi fiscali per interventi atti al risparmio energetico (conto termico, PNRR, ecc.), ottenibili solamente a valle di sopralluoghi tecnici con ditte specializzate.

In generale è consigliabile l'installazione di contatori di energia e/o monitoraggio, sia elettrica che termica, in modo da poter frazionare i consumi in modo più puntuale, rendere più agevole l'identificazione dei punti di maggior consumo nell'edificio, poter attuare misure più mirate atte al contenimento dei fabbisogni di energia e infine ottimizzare la gestione e il funzionamento degli impianti stessi.

Per l'efficientamento energetico dell'edificio si sono considerati i seguenti scenari, i cui risultati sono dettagliati al capitolo 5:

- **Scenario globale ricomprendente tutti gli interventi sotto descritti.**
- **Coibentazione della muratura esterna e del sottotetto/tetto.**
- **Sostituzione serramenti**
- **Sostituzione dei generatori di calore esistenti con caldaia a condensazione ad alta efficienza energetica.**
- **Illuminazione LED**

Sono annoverati anche i seguenti ulteriori scenari, che nel prosieguo avranno prefisso "EXTRA", non inclusi nello scenario globale o negli scenari precedenti.

- **Sistema di termoregolazione, supervisione e monitoraggio dei consumi (intero parco Basaglia).**
- **Impianto Fotovoltaico 200kWp (intero parco Basaglia)**

I due scenari qui sopra sono avulsi dal singolo edificio ma riferiti all'intero Parco Basaglia per via dell'utenza elettrica e di gas metano unica per il complesso.

Tale impianto andrà quindi a impattare i fabbisogni di più edifici.

Per l'impianto FV si è scelta una taglia da 200kWp che coprirà circa il 50% del fabbisogno annuo ed inoltre rientra nell'iter normale per le autorizzazioni all'installazione.

Si fa notare che negli scenari non vengono contabilizzati i consumi elettrici di altre apparecchiature come PC, stampanti, ecc, (FEM nel capitolo precedente) i tempi di ritorno così come le percentuali di copertura si riferiscono ai consumi imputabili ai servizi erogati dall'edificio.

Per tale motivo la performance degli scenari che prevedono un impianto fotovoltaico, specie quelli di taglia più alta, sono migliori di quelli menzionati in questa diagnosi perché andranno a coprire anche parte dei consumi FEM e non considerano gli eventuali introiti per la cessione dell'energia elettrica in eccedenza.

Non sono stati forniti gli importi di spesa dei vettori energetici per cui si useranno i valori di default del programma in linea con i prezzi storici.

Gli scenari sono stati valutati usando i seguenti costi per i vettori energetici:

#### Caratteristiche dei singoli vettori energetici

Vettore energetico	UM	PCI [kWh <sub>t</sub> /UM]	c [€/UM]
Metano	Sm <sup>3</sup>	9,423	0,82
Energia elettrica*	kWh	-	0,25

## Riepilogo scenari

N°	Descrizione	C [€]	$\Delta S_{gl}$ [€/anno]	$t_r$ [anni]	$\Delta EP_{gl,nren}$ [kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> anno]	Classe energetica
1	Globale	226000,00	3138,86	72,0	75,43	A1
2	Coibentazioni	111000,00	1827,78	60,7	45,22	D
3	Serramenti	94000,00	1137,92	82,6	28,15	F
4	Caldaia a condensazione	16000,00	120,65	132,6	2,79	G
5	Illuminazione LED	5000,00	254,46	19,6	4,08	G

I tempi di ritorno alti sono dovuti all'uso saltuario dell'edificio simulato nel modello.

Gli importi presentati sono stati calcolati con prezzi parametrici ricavati da interventi analoghi o da listini dei produttori delle macchine considerate o con prestazioni similari.

Le opere di risparmio energetico verranno presentate con più dettagli al capitolo 5 "Raccomandazioni circa i possibili interventi".

Per i risultati completi degli scenari presentati sia si rimanda all'Allegato 1, capitolo 5.

## 4.2 Considerazioni sul mercato dell'energia

Gli scenari sono stati valutati con prezzi storici, relativamente stabili nel tempo, dei vettori energetici. Nella seconda metà del 2021 i prezzi dell'energia elettrica e del gas metano sono saliti di molto (il prezzo al MWh di produzione dell'elettricità è passato da 60€ a circa 240€) come è possibile verificare su molteplici fonti anche istituzionali:


GME (Gestore Mercati Energetici): <https://www.mercatoelettrico.org/En/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx>

ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente): <https://www.arera.it/it/dati/aggtrim.htm>

### Costo produzione energia elettrica €/MWh


#### Dati di Sintesi - MPE-MGP – Riepilogo mensile

prezzo di acquisto (€/MWh)

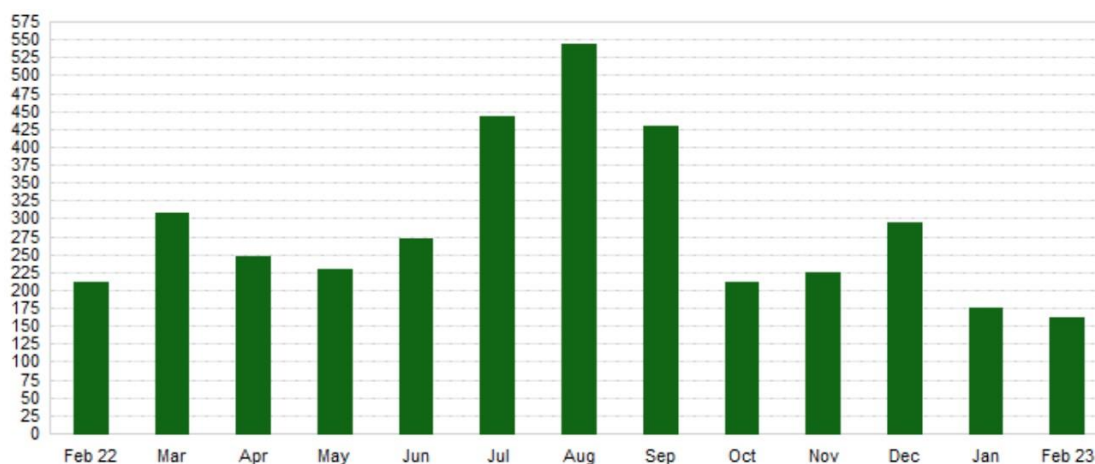


Fonte: GME

**Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo in c€/kWh**

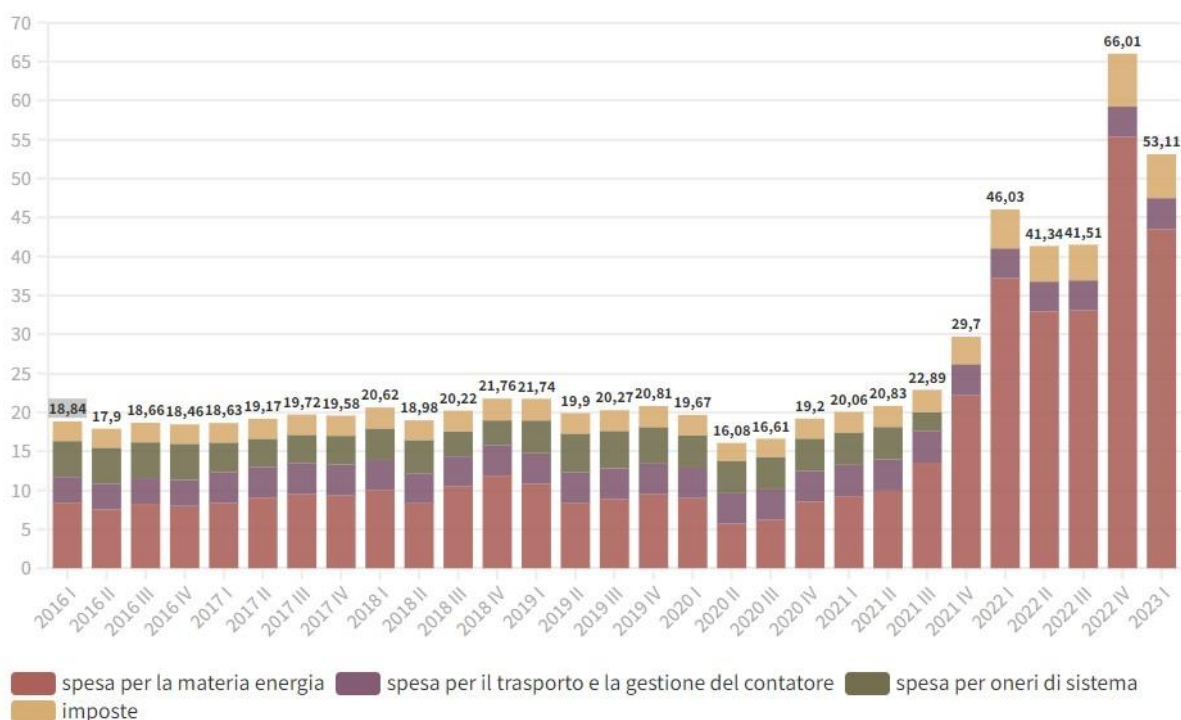


Fonte: ARERA.

**Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con un consumo annuale di 1.400 mc, in c€/mc**

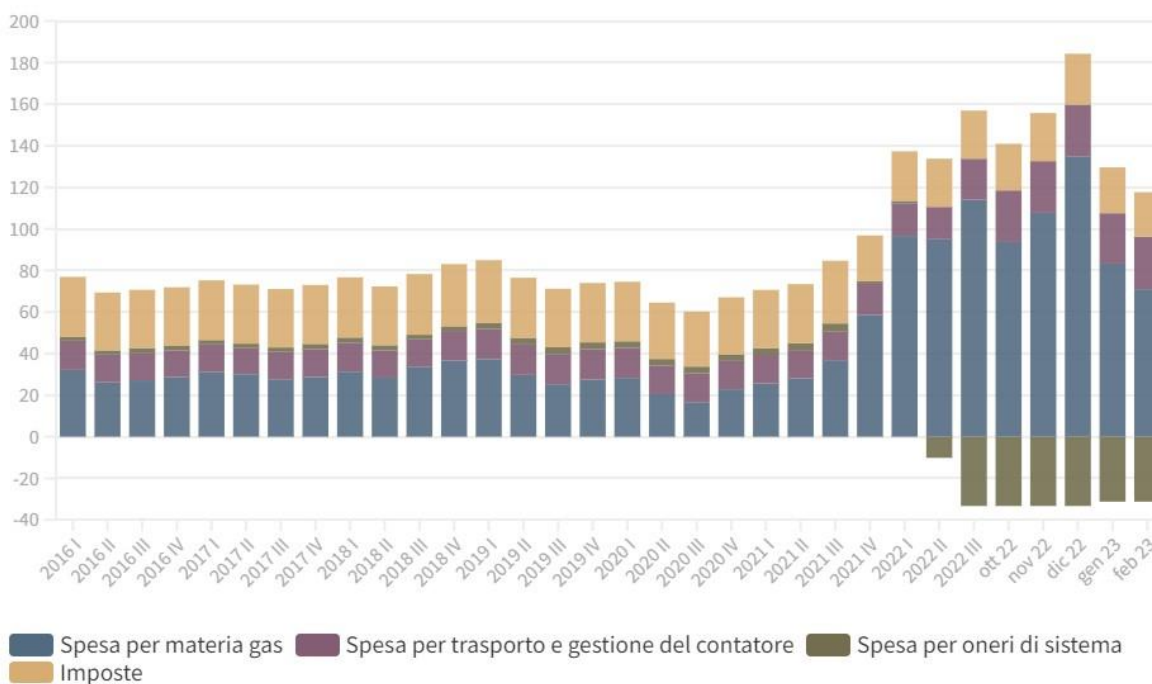

Fonte: ARERA.

## Andamento prezzi per petrolio, gas naturale e futures gas naturale

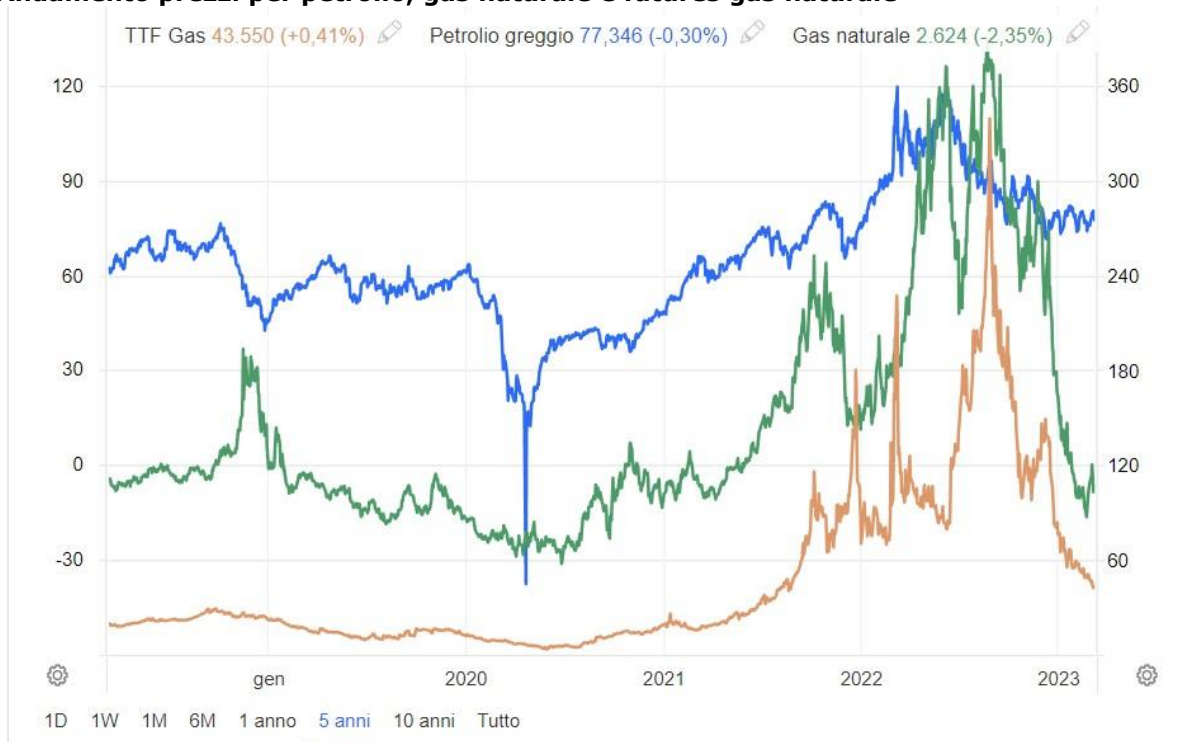

Fonte: <https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas>

Alla luce di questo andamento del mercato, si ripropongono qui sotto le sintesi degli interventi proposti con i prezzi ARERA del I trimestre 2022, rappresentativi di un mercato dell'energia in salita.

### Caratteristiche dei singoli vettori energetici

Vettore energetico	UM	PCI [kWh <sub>t</sub> /UM]	c [€/UM]
Metano	Sm <sup>3</sup>	9,423	1,37
Energia elettrica	kWh	-	0,46

### Riepilogo scenari

N°	Descrizione	C [€]	ΔS <sub>gl</sub> [€/anno]	t <sub>r</sub> [anni]	ΔEP <sub>gl,nren</sub> [kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> anno]	Classe energetica
1	Globale	226000,00	5291,61	42,7	75,43	A1
2	Coibentazioni	111000,00	3056,24	36,3	45,22	D
3	Serramenti	94000,00	1902,71	49,4	28,15	F
4	Caldaia a condensazione	16000,00	205,49	77,9	2,79	G
5	Illuminazione LED	5000,00	468,20	10,7	4,08	G

### Confronto scenari con prezzi attuali e storici

#	Scenario	Prezzi attuali		Prezzi storici	
		Δ (€)	Tr (anni)	Δ (€)	Tr (anni)
1	Globale	€ 5.291,61	42,70	€ 3.138,86	72,00
2	Coibentazioni	€ 3.056,24	36,30	€ 1.827,78	60,70
3	Serramenti	€ 1.902,71	49,40	€ 1.137,92	82,60
4	Caldaia a condensazione	€ 205,49	77,90	€ 120,65	132,60
5	Illuminazione LED	€ 468,20	10,70	€ 254,46	19,60

In generale tutti gli interventi che comportano una riduzione di fabbisogno, sia esso di elettricità o metano, sono di grande beneficio al crescere dei prezzi dell'energia.

Va detto che questo confronto dipende dall'andamento relativo dei prezzi di gas ed energia elettrica: nell'ipotesi considerata in questo capitolo, il gas è cresciuto del 67% mentre l'energia elettrica del 120%. Se i prezzi dei 2 vettori energetici fossero aumentati della stessa percentuale, gli scenari avrebbe mantenuto la loro convenienza o meno rispetto a quello attuale a prescindere dall'aumento.

## 4.3 Incentivi fiscali

Per le amministrazioni pubbliche è possibile accedere ad incentivi per la riqualificazione energetica mediante il “Conto termico” la cui documentazione è reperibile sul sito del GSE.

Gli interventi incentivabili sono, tra gli altri:

- il miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio;
- la sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di schermature;
- la sostituzione dei sistemi per l'illuminazione con sistemi più efficienti;
- la sostituzione dei sistemi per la climatizzazione con tecnologie ad alta efficienza;
- la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- l'introduzione di sistemi avanzati di controllo e gestione dell'illuminazione e della ventilazione.

L'entità dell'incentivo varia dal 40% al 55% a seconda della tipologia e combinazione di interventi.

Per maggiori dettagli si vedano le regole applicative del Conto Termico a questo link:

[https://www.gse.it/documenti\\_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20TERMICO/REGOLE%20APPLICATIVE/REGOLE\\_APPLICATIVE\\_CT.pdf](https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20TERMICO/REGOLE%20APPLICATIVE/REGOLE_APPLICATIVE_CT.pdf)

I tempi di ritorno dell'investimento calcolati per i vari scenari nel capitolo 5 sono calcolati senza il ricorso ad incentivi o detrazioni in modo da evidenziare la validità di ciascun scenario puramente in un'ottica di risparmio energetico.

L'accesso ai benefici fiscali del conto termico o certificati bianchi andrà ad accorciare il tempo di ritorno dell'investimento, migliorandone l'appetibilità.



## 5 RACCOMANDAZIONI CIRCA I POSSIBILI INTERVENTI

### Riepilogo scenari

N°	Descrizione	C [€]	$\Delta S_{gl}$ [€/anno]	$t_r$ [anni]	$\Delta EP_{gl,nren}$ [kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> anno]	Classe energetica
1	<i>Globale</i>	226000,00	3138,86	72,0	75,43	A1
2	<i>Coibentazioni</i>	111000,00	1827,78	60,7	45,22	D
3	<i>Serramenti</i>	94000,00	1137,92	82,6	28,15	F
4	<i>Caldaia a condensazione</i>	16000,00	120,65	132,6	2,79	G
5	<i>Illuminazione LED</i>	5000,00	254,46	19,6	4,08	G

### Legenda:

C Costo stimato

$\Delta S_{gl}$  Risparmio economico (variazione spesa globale annua)

$t_r$  Tempo di ritorno semplice

$\Delta EP_{gl,nren}$  Risparmio energetico (variazione indice di prestazione energetica globale non rinnovabile)

Dal sottocapitolo 5.6 si presentano altre tipologie di interventi non modellabili nel programma usato.

## 5.1 Globale

### **Dati generali**

Numero	<i>1</i>		
Descrizione	<i>Globale</i>		
Costo stimato	C	<i>226000,00</i>	€
Risparmio economico conseguibile	$\Delta S_{gl}$	<i>3138,86</i>	€/anno
Tempo di ritorno semplice	$t_r$	<i>72,0</i>	anni
Risparmio energetico conseguibile	$\Delta EP_{gl,nren}$	<i>75,43</i>	kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> anno
Classe energetica raggiungibile	<i>A1</i>		

### **Riepilogo interventi**

N°	Descrizione	Costo (C) [€]
<i>1</i>	<i>Cappotto</i>	<i>58000,00</i>
<i>2</i>	<i>Isolamento copertura</i>	<i>53000,00</i>
<i>3</i>	<i>Serramenti</i>	<i>94000,00</i>
<i>4</i>	<i>Caldaia a condensazione</i>	<i>16000,00</i>
<i>5</i>	<i>LED</i>	<i>5000,00</i>

### **Caratteristiche intervento 1**

*Realizzazione cappotto esterno con polistirene espanso (EPS 120) o altro isolante con obiettivo trasmittanza mura finale circa 0,22 W/m<sup>2</sup>K.  
Superficie interessata circa 650 m<sup>2</sup>*

### **Caratteristiche intervento 2**

*Isolamento copertura con lana di roccia o altro isolante, trasmittanza finale inferiore alla soglia di 0,20 W/m<sup>2</sup>K per accedere al conto termico.  
Superficie interessata circa 530 m<sup>2</sup>*

### **Caratteristiche intervento 3**

*Sostituzione serramenti esistenti con nuovi aventi trasmittanza  $U_w \leq 1.2$  W/m<sup>2</sup>K*

### **Caratteristiche intervento 4**

*Sostituzione caldaie esistenti con nuove a condensazione, modello considerato: ELCO Italia s.p.a./TRIGON XL/150*

### **Caratteristiche intervento 5**

*Sostituzione corpi illuminanti esistenti anche esterni con apparecchi a LED. Potenza impegnata finale circa 50% esistente*

## 5.1.1 Prestazioni raggiungibili

### Consumi (Co)

Servizio	Metano [ Sm <sup>3</sup> ]		Δ [%]
	Stato di fatto	Scenario	
Riscaldamento (H)	3721	246	-93,4
Acqua calda sanitaria (W)	209	197	-5,4
<b>Globale</b>	<b>3929</b>	<b>443</b>	<b>-88,7</b>

Servizio	Energia elettrica [ kWh]		Δ [%]
	Stato di fatto	Scenario	
Riscaldamento (H)	1389	1289	-7,2
Acqua calda sanitaria (W)	6	2	-59,3
Illuminazione (L)	2581	1563	-39,4
<b>Globale</b>	<b>3975</b>	<b>2855</b>	<b>-28,2</b>

### Spesa (S) [€]

Servizio	Stato di fatto	Scenario	Δ [%]
Riscaldamento (H)	3398,11	523,81	84,6
Acqua calda sanitaria (W)	172,59	162,48	5,9
Raffrescamento (C)	0,00	0,00	0,0
Ventilazione (V)	0,00	0,00	0,0
Illuminazione (L)	645,30	390,85	39,4
Trasporto (T)	0,00	0,00	0,0
<b>Globale</b>	<b>4216,00</b>	<b>1077,14</b>	<b>74,5</b>

### Valutazione economica preliminare

<b>Costo stimato (C) [€]</b>	<b>226000,00</b>
<b>Risparmio economico conseguibile (ΔS<sub>gl</sub>) [€/anno]</b>	<b>3138,86</b>
<b>Tempo di ritorno semplice (t<sub>r</sub>) [anni]</b>	<b>72,0</b>

## 5.2 Coibentazioni

### Dati generali

Numero	2		
Descrizione	Coibentazioni		
Costo stimato	C	111000,00	€
Risparmio economico conseguibile	$\Delta S_{gl}$	1827,78	€/anno
Tempo di ritorno semplice	$t_r$	60,7	anni
Risparmio energetico conseguibile	$\Delta EP_{gl,nren}$	45,22	kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> anno
Classe energetica raggiungibile	D		

### Riepilogo interventi

N°	Descrizione	Costo (C) [€]
1	Cappotto	58000,00
2	Isolamento copertura	53000,00

### Caratteristiche intervento 1

Realizzazione cappotto esterno con polistirene espanso (EPS 120) o altro isolante con obiettivo trasmittanza mura finale circa 0,22 W/m<sup>2</sup>K.  
 Superficie interessata circa 650 m<sup>2</sup>

### Caratteristiche intervento 2

Isolamento copertura con lana di roccia o altro isolante, trasmittanza finale inferiore alla soglia di 0,20 W/m<sup>2</sup>K per accedere al conto termico.  
 Superficie interessata circa 530 m<sup>2</sup>

## 5.2.1 Prestazioni raggiungibili

### Consumi (Co)

Servizio		Metano [ Sm³ ]	Scenario	Δ [ % ]
		Stato di fatto		
Riscaldamento (H)		3721	1510	-59,4
Acqua calda sanitaria (W)		209	209	0,0
Globale		3929	1718	-56,3

Energia elettrica [ kWh]			
Servizio	Stato di fatto	Scenario	Δ [%]
Riscaldamento (H)	1389	1329	-4,3
Acqua calda sanitaria (W)	6	6	0,0
Illuminazione (L)	2581	2581	0,0
Globale	3975	3916	-1,5

### Spesa (S) [€]

Servizio	Stato di fatto	Scenario	$\Delta$ [%]
Riscaldamento (H)	3398,11	1570,32	53,8
Acqua calda sanitaria (W)	172,59	172,59	0,0
Raffrescamento (C)	0,00	0,00	0,0
Ventilazione (V)	0,00	0,00	0,0
Illuminazione (L)	645,30	645,30	0,0
Trasporto (T)	0,00	0,00	0,0
<b>Globale</b>	<b>4216,00</b>	<b>2388,21</b>	<b>43,4</b>

### Valutazione economica preliminare

Costo stimato (C) [€]	111000,00
Risparmio economico conseguibile ( $\Delta S_{gl}$ ) [€/anno]	1827,78
Tempo di ritorno semplice ( $t_r$ ) [anni]	60,7

## 5.3 Serramenti

### Dati generali

Numero	3		
Descrizione	Serramenti		
Costo stimato	C	94000,00	€
Risparmio economico conseguibile	$\Delta S_{gl}$	1137,92	€/anno
Tempo di ritorno semplice	$t_r$	82,6	anni
Risparmio energetico conseguibile	$\Delta EP_{gl,nren}$	28,15	kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> anno
Classe energetica raggiungibile	F		

### Riepilogo interventi

N°	Descrizione	Costo (C) [€]
3	Serramenti	94000,00

### Caratteristiche intervento

Sostituzione serramenti esistenti con nuovi aventi trasmittanza  $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

### 5.3.1 Prestazioni raggiungibili

#### Consumi (Co)

Servizio	Metano [ Sm <sup>3</sup> ]		$\Delta$ [%]
	Stato di fatto	Scenario	
Riscaldamento (H)	3721	2344	-37,0
Acqua calda sanitaria (W)	209	209	0,0
<b>Globale</b>	<b>3929</b>	<b>2553</b>	<b>-35,0</b>

Servizio	Energia elettrica [ kWh ]		$\Delta$ [%]
	Stato di fatto	Scenario	
Riscaldamento (H)	1389	1352	-2,7
Acqua calda sanitaria (W)	6	6	0,0
Illuminazione (L)	2581	2581	0,0
<b>Globale</b>	<b>3975</b>	<b>3939</b>	<b>-0,9</b>

#### Spesa (S) [€]

Servizio	Stato di fatto	Scenario	$\Delta$ [%]
Riscaldamento (H)	3398,11	2260,19	33,5
Acqua calda sanitaria (W)	172,59	172,59	0,0
Raffrescamento (C)	0,00	0,00	0,0
Ventilazione (V)	0,00	0,00	0,0
Illuminazione (L)	645,30	645,30	0,0
Trasporto (T)	0,00	0,00	0,0
<b>Globale</b>	<b>4216,00</b>	<b>3078,08</b>	<b>27,0</b>

### Valutazione economica preliminare

Costo stimato (C) [€]	94000,00
Risparmio economico conseguibile ( $\Delta S_{gl}$ ) [€/anno]	1137,92
Tempo di ritorno semplice ( $t_r$ ) [anni]	82,6

## 5.4 Caldaia a condensazione

### Dati generali

Numero	4		
Descrizione	Caldaia a condensazione		
Costo stimato	C	16000,00	€
Risparmio economico conseguibile	$\Delta S_{gl}$	120,65	€/anno
Tempo di ritorno semplice	$t_r$	132,6	anni
Risparmio energetico conseguibile	$\Delta EP_{gl,nren}$	2,79	kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> anno
Classe energetica raggiungibile	G		

### Riepilogo interventi

N°	Descrizione	Costo (C) [€]
4	Caldaia a condensazione	16000,00

### Caratteristiche intervento

Sostituzione caldaie esistenti con nuove a condensazione, modello considerato: ELCO Italia s.p.a./TRIGON XL/150

### 5.4.1 Prestazioni raggiungibili

#### Consumi (Co)

Servizio	Metano [ Sm <sup>3</sup> ]		
	Stato di fatto	Scenario	$\Delta$ [%]
Riscaldamento (H)	3721	3613	-2,9
Acqua calda sanitaria (W)	209	197	-5,4
<b>Globale</b>	<b>3929</b>	<b>3811</b>	<b>-3,0</b>

Servizio	Energia elettrica [ kWh ]		
	Stato di fatto	Scenario	$\Delta$ [%]
Riscaldamento (H)	1389	1299	-6,4
Acqua calda sanitaria (W)	6	2	-59,3
Illuminazione (L)	2581	2581	0,0
<b>Globale</b>	<b>3975</b>	<b>3883</b>	<b>-2,3</b>

#### Spesa (S) [€]

Servizio	Stato di fatto	Scenario	$\Delta$ [%]
Riscaldamento (H)	3398,11	3287,56	3,3
Acqua calda sanitaria (W)	172,59	162,48	5,9
Raffrescamento (C)	0,00	0,00	0,0
Ventilazione (V)	0,00	0,00	0,0
Illuminazione (L)	645,30	645,30	0,0
Trasporto (T)	0,00	0,00	0,0
<b>Globale</b>	<b>4216,00</b>	<b>4095,34</b>	<b>2,9</b>

#### Valutazione economica preliminare

Costo stimato (C) [€]	16000,00
Risparmio economico conseguibile ( $\Delta S_{gl}$ ) [€/anno]	120,65
Tempo di ritorno semplice ( $t_r$ ) [anni]	132,6

## 5.5 Illuminazione LED

### Dati generali

Numero	3		
Descrizione	Illuminazione LED		
Costo stimato	C	5000,00	€
Risparmio economico conseguibile	$\Delta S_{gl}$	254,46	€/anno
Tempo di ritorno semplice	$t_r$	19,6	anni
Risparmio energetico conseguibile	$\Delta EP_{gl,nren}$	4,08	kWh <sub>p</sub> /m <sup>2</sup> anno
Classe energetica raggiungibile	G		

### Riepilogo interventi

N°	Descrizione	Costo (C) [€]
5	LED	5000,00

### Caratteristiche intervento

Sostituzione corpi illuminanti esistenti anche esterni con apparecchi a LED. Potenza impegnata finale circa 50% esistente

### 5.5.1 Prestazioni raggiungibili

#### Consumi (Co)

Servizio	Metano [ Sm <sup>3</sup> ]		
	Stato di fatto	Scenario	$\Delta$ [%]
Riscaldamento (H)	3721	3721	0,0
Acqua calda sanitaria (W)	209	209	0,0
<b>Globale</b>	<b>3929</b>	<b>3929</b>	<b>0,0</b>

Servizio	Energia elettrica [ kWh ]		
	Stato di fatto	Scenario	$\Delta$ [%]
Riscaldamento (H)	1389	1389	0,0
Acqua calda sanitaria (W)	6	6	0,0
Illuminazione (L)	2581	1563	-39,4
<b>Globale</b>	<b>3975</b>	<b>2958</b>	<b>-25,6</b>

#### Spesa (S) [€]

Servizio	Stato di fatto	Scenario	$\Delta$ [%]
Riscaldamento (H)	3398,11	3398,11	0,0
Acqua calda sanitaria (W)	172,59	172,59	0,0
Raffrescamento (C)	0,00	0,00	0,0
Ventilazione (V)	0,00	0,00	0,0
Illuminazione (L)	645,30	390,85	39,4
Trasporto (T)	0,00	0,00	0,0
<b>Globale</b>	<b>4216,00</b>	<b>3961,54</b>	<b>6,0</b>

#### Valutazione economica preliminare

Costo stimato (C) [€]	5000,00
Risparmio economico conseguibile ( $\Delta S_{gl}$ ) [€/anno]	254,46
Tempo di ritorno semplice ( $t_r$ ) [anni]	19,6




## 5.6 Impianto Fotovoltaico intero Parco Basaglia

### Dati generali

Descrizione	<i>Impianto fotovoltaico</i>		
Costo stimato	C	240000,00	€
Risparmio economico conseguibile	$\Delta S_{gl}$	61885,75	€/anno
Tempo di ritorno semplice	$t_r$	3,9	anni

### Caratteristiche intervento

Realizzazione dell'impianto fotovoltaico da 200kWp in pannelli di silicio policristallino.  
Produzione annua circa 245.000 kWh.  
Possibilità di realizzazione diffusa su più edifici e/o come pensilina fotovoltaica nelle aree parcheggio.  
Da verificare la presenza di vincoli paesaggistici e/o architettonici

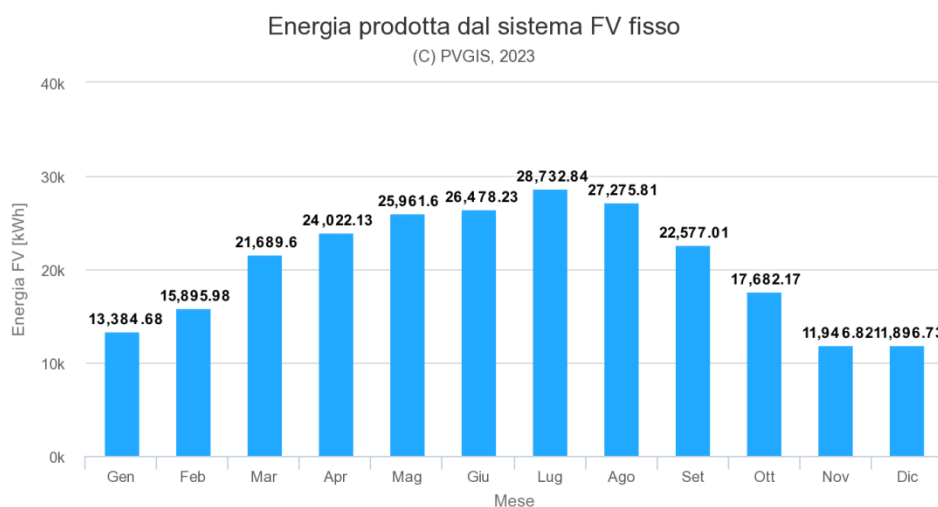

### 5.6.1 Prestazioni raggiungibili

#### Consumi (Co)

Servizio	Metano [ Sm <sup>3</sup> ]		
	Stato di fatto	Scenario	$\Delta$ [%]
Globale	99.899	99.899	0,0%

Servizio	Energia elettrica [ kWh ]		
	Stato di fatto	Scenario	$\Delta$ [%]
Globale	473.488	225.945	-52,3%

#### Spesa (S) [€]

Servizio	Stato di fatto	Scenario	$\Delta$ [%]
Globale	200.289	138.403	-30,9%

#### Valutazione economica preliminare

Costo stimato (C) [€]	€ 240.000,00
Risparmio economico conseguibile ( $\Delta S_{gl}$ ) [€/anno]	€ 61.885,75
Tempo di ritorno semplice ( $t_r$ ) [anni]	3,9

NB: sono considerati i consumi dell'intero parco Basaglia in quanto è un'unica utenza.

## 5.7 Altri interventi – sistema supervisione

L'installazione di sistemi di termoregolazione, tele-monitoraggio e supervisione consentono di ottimizzare la gestione degli impianti e di intervenire tempestivamente sugli stessi per garantirne una conduzione ottimale.

Tali sistemi presentano diversi gradi di implementazione e costi portando a risparmi da alcuni punti percentuali fino al 15-20%.

Non è presente un sistema di supervisione: l'installazione di questa tipologia di sistemi permette una tempistica di intervento per regolare l'impianto più veloce, ottimizzando così i punti di lavoro e quindi i rendimenti degli impianti sorvegliati e una riduzione delle trasferte del personale sul posto.

Assumendo un risparmio dei consumi di metano del 7% e di energia elettrica del 3% e un costo di circa 95.000€ si ottengono i seguenti risultati.

Tale intervento viene presentato considerando i consumi dell'intero complesso del Parco Basaglia, essendo un'unica utenza.

### 5.7.1 Prestazioni raggiungibili

#### Consumi (Co)

Servizio	Metano [ Sm <sup>3</sup> ]		Scenario	Δ [%]
	Stato di fatto			
Globale	99.899	92.906		-7,0%

Servizio	Energia elettrica [ kWh ]		Scenario	Δ [%]
	Stato di fatto			
Globale	473.488	459.283		-3,0%

#### Spesa (S) [€]

Servizio	Stato di fatto	Scenario	Δ [%]
Globale	200.289	191.003	-4,6%

#### Valutazione economica preliminare

Costo stimato (C) [€]	€ 95.000,00
Risparmio economico conseguibile (ΔS <sub>gl</sub> ) [€/anno]	€ 9.285,33
Tempo di ritorno semplice (t <sub>r</sub> ) [anni]	10,2

NB: sono considerati i consumi dell'intero parco Basaglia in quanto è un'unica utenza.